



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-24-4730-5-1-1/C997

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik VB. TOFAJ; NIVA Construction ' SH.P.K.; HARST Group SH.P.K., QENDËR, JUNIK, me numër unik 810962193 & 810188905 & 810025090, e përfaqësuar nga Ferat Tofaj (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i rrugëve Sylejman Hadum Aga dhe Ismajl Qemajli me numër identifikues: 632-24-4730-5-1-1 dhe numër të brendshëm 632-24-058-511

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i rrugëve Sylejman Hadum Aga dhe Ismajl Qemajli**

| No. | Lot |
|-----|--|
| 1 | Ndërtimi i rrugëve Sylejman Hadum Aga dhe Ismajl Qemajli |

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **798,520.10 €**; (shtatëqind e nëntëdhjetë e tetëmijë e pesëqind e njëzetë euro e dhjetë cent).

Ky projekt është bashkëfinansim në mes Komunës së Gjakovës dhe Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetohet", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

| | |
|--------------------|--|
| Emri: | Faton Gutaj |
| Pozita: | Zyrtar përgjegjës i prokurimit |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 25.09.2024 |
| Vula: | |



| | |
|--------------------|--|
| Emri: | Ardian Gjini |
| Pozita: | Zyrtar Kryesor Administrativ |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 25.09.2024 |
| Vula: | |

Për Kontraktuesin

| | |
|--------------------|---|
| Emri: | Ferat Tofaj |
| Pozita: | Drejtor |
| Nënshkrimi: |  |
| Data: | 25.09.2024 |
| Vula: | |



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-24-4730-5-1-1/C997

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuar.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do të dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet të paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin e impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimit përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitivave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-24-4730-5-1-1/C997

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

| <i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i> | | <i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i> |
|--|------------------|---|
| <i>Përshkrimi i nenit</i> | <i>Neni. Nr.</i> | |
| Ligji i zbatueshëm dhe gjuha | 2.1 | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë. |
| | 2.2 | Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe. |
| Siguria e ekzekutimit | 10.1 | Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 13 muaj. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit. |
| Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit | 11.2 | Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar |
| Programi | 12.1 | Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. |
| | 12.2 | Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit. |
| Fillimi i punëve | 17.1 | Data e fillimit do të jetë menjëherë pas nënshkrimit të kontratës sipas urdhëresës me shkrim nga menaxheri i projektit |
| | 17.2 | Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë brenda 12 muajve nga nënshkrimi i kontratës. |

| | | |
|--|------|--|
| Dëmet e likuiduara | 19.1 | Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës. |
| Regjistri i punës | 20.1 | Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, |
| Inspektimi dhe testimi | 22.1 | Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të ZKA. |
| | | Ky projekt është bashkëfinancim në mes Komunës së Gjakovës dhe Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport.. Zyrtari monitorues i caktuar nga MKRS -ja për këtë projekt, do të bëjë përcjelljen e implementimit të kontratës nga fillimi deri në përfundim të saj dhe në rast se vëren parregullësi apo defekte gjatë realizimit të kontratës njofton menaxhmentin e MKRS-së.. |
| Parapagimi | 26.1 | Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake |
| Mbajtja e Parasë | 27.1 | Shuma e parave të mbajtura është: nuk është e nevojshme |
| Shkaqet për kompensim | 30.1 | Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës. |
| Përgjegjësia mbi Defektet | 34.5 | Periudha garantuese e defekteve është 13 muaj . |
| Pagesa pas shkëputjes së kontratës | 39.1 | Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shumën e dëmeve të likuiduara. |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve | 42.2 | Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore | 43.1 | a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. |

| Paramasa dhe Paralogaria | | | | | |
|--|--|----------------|----------|---------------------|---------------------|
| Projekti Kryesor për sanimin e trasesë së Çarshisë së Madhe (rr. Sylejman Hadum Aga), Gjakovë | | | | | |
| S _{total} =4,731.00 m ² | | | | | |
| S _{total} =3,376.00 m ² rr. "Sylejman Hadum Aga": S ₁ =2,386.00 m ² , Loma e drithit: S ₂ =990.00 m ² | | | | | |
| Vërejtje: Të gjitha pozicionet e mëposhtme, përfshijnë të gjitha aktivitetet e natyrave të ndryshme (furnizim, bartje, transport, mjeshtri shtesë, punë dorë, etj.etj) të përshkruara ose jo, të cilat janë të nevojshme që pozicionet e numëruara më poshtë të jenë të realizuara në tërësi, realizimi këtu nënkupton funksionalizimin e plotë. Pozicionet specifike, do duhet domosdoshmërisht të marrin aprovimin e mbikqyrësit, para, gjatë dhe pas përfundimit. | | | | | |
| ARKITEKTURA | | | | | |
| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
| I | Punët Pregaditore dhe punët e demolitimit | | | | |
| 1 | Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre dhe shenjal e nevojshme për siguri dhe paralajmërim të vendpunishtës. Përfshirë këtu edhe shenjal e nevojshme për riorientim të | copë | 1.00 | 1500.00 | 1,500.00 |
| 2 | Sigurimi dhe vendosja e sinjalizimit gjatë realizimit të punimeve që mos të ketë pengesa në qarkullim | m ² | 3,376.00 | 1.00 | 3,376.00 |
| 3 | Inçizimi/matja e kuotave të trasesë ekzistuese, përpilimi i Planit topografik-Inçizimit gjeodezik, dhe ruajtja e niveleles ekzistuese. Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet (duke ruajtur nivelelen ekzistuese, e poashtu përcaktimin e saktë të pozicionimit të rigoillave në aksin e rrugës si dhe të ujëmbledhësave në mesin e rrugës). | m ² | 3,376.00 | 1.00 | 3,376.00 |
| 4 | Sigurimi i instalime nentokësore. Në raste demtimi punëkryesi duhet të sanoj dëmet. Dëmet të cilat kalojnë shumën monetare të këtij pozicioni, mbulohe nga vet punëkryesi. Ruajtja e objekteve ekzistuese përgjatë brezit të Çarshisë (objektet e vjetra, mure, vazo, etj). Investitori duhet të ofroj të gjitha informatat e instalime nentokësore, të cilat janë bashkangjitur në kopjen dixhitale të këtij Projekti. | m ² | 3,376.00 | 1.00 | 3,376.00 |
| 5 | Projekti i gjendjes së ekzekutuar të punimeve me të gjitha elementet. Projekti duhet të dorëzohet në dy kopje të forte dhe kopje elektronike. Njëra për KK-në dhe tjetra për QRTK-në. | m ² | 3,376.00 | 0.30 | 1,012.80 |
| 6 | Demolimi trupave të vjetër ndriçues. Trapat e ripërdorshëm deponohen në depon e përcaktuar nga investitori | copë | 3.00 | 150.00 | 450.00 |
| 7 | Demolimi i tre drunjëve gjethrënës tek Loma e Drithit, duke ruajtur ulëset gjymërrëshore | copë | 3.00 | 150.00 | 450.00 |
| 8 | Demolimi dhe largimi i fontanes të Loma e Drithit, dhe bartja e materialit deri në deponinë. Këtu përfshihet edhe sanimi i rrjeteve nentokësore që kishin të bënin me fontanen | cope | 1.00 | 2500.00 | 2,500.00 |
| Gjithsej totali me TVSH | | | | | 16,040.80 |
| II | Punët e Gërmimit | | | | |

28.08.2024

KOMISIONI I VLERËSIMIT:


1. H.B. - *[Signature]*

2. A.RR. - *[Signature]*

3. E.Q. - *[Signature]*



| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------|-------|------------------|
| 1 | <p>Gërmimi dhe largimi me kujdes i <i>pllakeve të gurit natyrore</i> (pjesa verlore e rruges), i <i>pllakeve të gurit shtresor</i> (tek pjesa jugore e rruges), <i>kubëzave të granitit</i> (kalldrëmi tek Loma e Drithit). Pllakat e të dy llojeve së bashku me Kubëzat ekzistuese, ruhen për ripërdorim në depon e caktuar nga Investitori.</p> <p>Gërmimi në këtë pozicion nënkupton largimin e nënshtresës fiksuese të dy llojeve të pllakave dhe kubëza të granitit, deri në thellësinë mesatare prej 20cm (referuar nivelet ekzistuese) Referohuni tek pjesa grafike e gjendjes ekzistuese "Profillet e Prërjeve Karakteristike" fq. 2, rrspektivisht detalet "D1" dhe "D2" Pllakat e gurit natyror të prerja në dim. 20x40x8cm, ripërdoren gjatë realizimit të shiritit ndarës në mes gurëve lumorë dhe sipë së kubëzave të granitit, sipas detallit fq. 06 në pjesën grafike Thellësia e gërmimit rishiqohet dhe miratohet nga Organi mbikqyrës, pas realizimit të demolimit të shtresave të pllakave dhe kubëzave të granitit</p> | m ² | 3,376.00 | 11.00 | 37,136.00 |
| 2 | <p>Largimi dhe gërmimi në thellsi maksimale 30cm të zhavorit nga trupi ekzistuesë i rrugës dhe sanimi i trupit ekzistues në vendet ku është e nevojshme, bartja e tij në deponi. (Shtresa 1 dhe 2, Referohuni tek pjesa grafike e gjendjes së projektuar "Profillet e Prërjeve Karakteristike" fq. 06, rrspektivisht detalet "D1" tek fleta 07)</p> <p>Në këtë pozicion është llogaritur edhe gërmimi me dorë për rastet kur qasja me makineri është e pamundur dhe në rastet e ruajtjes së instalimeve nëntokesore. Në raste të demlimit të instalimeve nëntokesore, Informata këto të ofruara nga kompanitë regjionale, punëkryesi e bene sanimin e demlit pa kompensim monetar. Ky pozicion rishiqohet dhe miratohet nga Organi mbikqyrës, pas realizimit të pozicionit paraprak (Poz. II.1)</p> | m ³ | 1,013.00 | 2.50 | 2,532.50 |
| 3 | <p>Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >80MPa MPa.</p> | m ² | 3,376.00 | 2.00 | 6,752.00 |
| 4 | <p>Largimi me kujdes i gurëve skajorë (tek loma e Drithit dhe Rr. Jorganxhinjëve) bartja dhe deponimi për ripërdorim tek depoja e caktuar nga investitori. Të njëjtat përdorën për rrealizimin e pozicionit të njëjtë. Gurët skajorë të dëmtuar gjatë demolimit sigurohen nga ekzekutuesi i punimeve, përderisa guret që mungojnë sigurohen nga investitori. Sasia eventuale e gurëve skajorë që mungojnë, cilesohet nga Organi Mbikqyrës përpara se të fillon faza e demolimit.</p> | m ³ | 123.00 | 5.00 | 615.00 |
| Gjithsej totali me TVSH | | | | | 47,035.50 |
| III | Punët e Zhavorit | | | | |
| 1 | <p>Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-62 mm, t-20cm për plotësimin e bazës së rruges. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>80 Mpa Ky pozicion rishiqohet dhe miratohet nga Organi mbikqyrës, pas realizimit të pozicionit paraprak (Poz. II.1 dhe Poz. II.2)</p> | m ³ | 675.00 | 10.00 | 6,750.00 |
| 2 | <p>Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-32 mm t=10cm, për realizimin e bazës së rruges. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>80 Mpa. Ky pozicion rishiqohet dhe miratohet nga Organi mbikqyrës, pas realizimit të pozicionit paraprak (Poz. II.1 dhe Poz. II.2)Organi mbikqyrës, pas realizimit të pozicionit paraprak (Poz. II.1 dhe Poz. II.2)</p> | m ³ | 338.00 | 9.00 | 3,042.00 |
| Gjithsej totali me TVSH | | | | | 9,792.00 |



1. H. B - (blue)

2. A. R. R. - (blue)

3. E. B. - (blue)

| IV | Punët e Granitit dhe Betonit | | | | |
|----|--|----------------|----------|--------|------------|
| 1 | Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrorë (gurë lumi te perpunuar) ne betonin gjysëm të terur C25/30 Në këtë pozicion duhet te llogaritet edhe furnizimin, kallupimin dhe shtrirjen e betonit gjysëm të terur C25/30. Ky pozicion realizohet në tërë gjatësin dhe ne dy anët e Çarshisë, me gjersi 60-90cm, trashësia e shtreses duhet të jetë t=13~15 cm (sipas detalit ne projekt). I njëjti pozicion realizohet edhe tek rruga e kutixhinjeve. | m ³ | 89.00 | 100.00 | 8,900.00 |
| 2 | Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e rerës 10-20 mm, d=5cm (ne gjendje te ngjeshur) | m ³ | 170.00 | 30.00 | 5,100.00 |
| 3 | Furnizimi dhe shtrirja e kubëzave të reja (Rruga Hadum Aga, pjesa e parë) te gurit natyrorë - granit me dimensione 10x10x10 cm, distanca e fugës është maximum 1 cm Karakteristikat e gurit natyrorë duhet të jenë si në vijim: Masa vëllimore: mln 2,900 kg/m ³ Poroziteti: < 0.40 % Rezistenca ndaj gërryerjes: nga 5-10 cm ³ / 50 cm ² Absorbimi i ujit: jo më shume se 0.14 % Forca përkulëse pas ngririje-shkrirje: > 10 MPa Rezistenca min. në shtypje njëaksiale: > 180 MPa Rezistenca ndaj copimit (konsumimit) LA: < 18 Vërejtje: Testimet e gurit natyror duhet të behen sipas metodave dhe standarteve europiane te specifikuar më poshtë: EN 1097 - Përcaktimi i rezistencës ndaj copimit (konsumimit) LA EN 1926 - Përcaktimi i rezistencës në shtypje të gurëve natyralë EN 1936 - Përcaktimi i masës specifike (pa pore dhe zbrazlësira) dhe masës vëllimore (në gjendje natyrore - me pore dhe zbrazlësira), porozitetit total dhe porozitetit të hapur EN 12371 - Përcaktimi i rezistencës ndaj ngrirjes EN 12372 - Përcaktimi i rezistencës në përkulje EN 12407 - Shqyrtimi i strukturës – petrografisë EN 13755 - Përcaktimi i absorbimit të ujit nën presion atmosferik; EN 14157 - Përcaktimi i rezistencës ndaj gërryerjes (abrazionit) EN 14231 - Përcaktimi i rezistencës ndaj rrëshqitjes Kubzat vendosen sipas detalit te projektit fq.08 tek pjesa grafike. Kubzat vendosen te anuara ne pjerrtesi kah mesi i rruges, ne pozicionin e vendosje se rigollave ujembledhese. Kryesi i punimeve është i obliguar që para se të filloi furnizimin dhe shtrirjen e kubëzave, të sjellë paraprakisht mostrën me karakteristikat e lartëcekura dhe e njëjta duhet të aprovohet nga organi mbikëqyrës dhe organet tjera përgjegjëse. | m ² | 1,990.00 | 130.00 | 258,700.00 |
| 4 | Transporti dhe shtrirja/Rivendosja e kubëzave egzistuese te gurit natyrorë - granit me dimensione te 10x10x10 cm, (ne hapësirën e Lomes se Drithit) distanca e fugës është 1~2 cm. Kubzat vendosen sipas detalit te projektit fq. 08 në pjesën grafike. Kubzat vendosen te anuara ne pjerrtesi kah mesi i rruges, ne pozicionin e vendosje se rigollave ujembledhese | m ³ | 840.00 | 95.00 | 79,800.00 |

1. H.B. - *[Signature]*

2. A.R.R. - *[Signature]*

3. E.Q. - *[Signature]*



| | | | | | |
|--------------------------------|--|------|--------|-------|-------------------|
| 5 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja/vendosja e Rigollave-Kanaleve te kullimit te kubzave me trashesi minimale 8cm dhe gjeresi 40cm, me kompaktesi dhe dendesi te mjaftueshme dhe rezistente. Rigollat punohen me pjerrtesi te anuar ne drejtim te aksit te rruges dhe shehsit per te mundesuar largimin e ujrave. Pjerrtesia optimale 2%. Vendosja behet sipas Projektit dhe sygjerimeve te Organit mbikqyres | m' | 206.00 | 15.00 | 3,090.00 |
| 6 | Furnizimi dhe vendosja e grilave te metalta te pusetave te ujmbledhesave, identike me ato ekzistueset, duke llogaritur edhe betonin e nevojshem KAPAKET E UJEMBLEDHESAVE | copë | 16.00 | 50.00 | 800.00 |
| 7 | Furnizimi dhe shtrirja e laçit të lëngshëm për mbushjen e fugave te kubzave të granitit. Ky pozicion duhet të rishiqohet dhe vërtetohet nga Organi Mbikqyres. Në këtë pozicion është i llogaritur edhe pastrimi i kubezave | m² | 340.00 | 10.00 | 3,400.00 |
| 8 | Montimi i Gurve Skajor ekzistuese te demoluuar me heret (duke llogaritur edhe betonin). Ne rast te mungeses se skajoreve te gurit, atehere duhet te sigurohen nga investitori. Loma e Drithit dhe tek Rruga e Jorganxhinjeve | m' | 123.00 | 10.00 | 1,230.00 |
| 9 | Furnizimi, transporti dhe realizimi i pragjeve te dyqaneve me gureskajorë 30x17x100cm. Ky pozicion konsultohet dhe rimiratohet nga Organi Mbikqyres | copë | 110.00 | 50.00 | 5,500.00 |
| Gjithsej totali me TVSH | | | | | 366,520.00 |

| V | Mobluari urban dhe pune te tjera | | | | |
|---|--|------|--------|--------|----------|
| 1 | Furnizimi me material, punimve dhe vendosja e vazove nga druri i llogaritur rezistent ndaj kushteve atmosferike, në Lomen e drithit, sipas detalit fq. 10 në pjesën grafike. | copë | 9.00 | 150.00 | 1,350.00 |
| 2 | Furnizimi me material, punimve dhe vendosja e shportave për mbeturina nga druri i llogaritur rezistent ndaj kushteve atmosferike. Modeli zgjidhet dhe aprovohet nga Organi mbikqyrës. | copë | 50.00 | 100.00 | 5,000.00 |
| 3 | Riparimi i uleseve rrethore tek Loma e Drithit. Punimi i pjesëve të drurit që mungojnë sipas Detalit faqe 11 në pjesën grafike. Ngjyrosja e metalit me ngjyrë të zezë antikorozion. | copë | 3.00 | 50.00 | 150.00 |
| 4 | Furnizimi me material dhe vendosja e uleseve (bankinave) me konstruksione metalike jo korrozive dhe nga druri i llogaritur rezistent ndaj kushteve atmosferike. Të ngashme me Detalin faqe 11. Nëse, blihen te parafabrikua, modeli i ngjashem zgjedhet dhe aprovohet nga Organi Mbikqyres. | copë | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 |
| 5 | Furnizimi me material dhe realizimi dhe vendosja e uleseve pa gjelbrim, sipas detalit fq. 12 në pjesën grafike | cope | 4.00 | 200.00 | 800.00 |
| 6 | Furnizimi me material, realizimi dhe vendosja e uleseve me gjelbrim, sipas detalit fq. 12 në pjesën grafike | copë | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| 7 | Furnizimi dhe mbjellja e tre trupave të rritur të Blirit (me kuror deri ne 4 m), në hapësirën e Lomës së Drithit, sipas detalit fq. 11 në pjesën grafike. | copë | 3.00 | 100.00 | 300.00 |
| 8 | Pastrimi i kanalizimit atmosferik, i te gjitha elementeve te kanalizimit dhe largimi i mbeturinave deri ne deponi | m' | 300.00 | 10.00 | 3,000.00 |
| 9 | Zhvendosja e pusetave egzistuese për largimin e ujërave atmosferik në çdo 15m', sipas pjesës grafike. Të llogariten të gjitha elementet tjera të nevojshme dhe përcjellëse deri tek funksionalizimi i plotë, duke përfshirë këtu edhe gërmimet e nevojshme; gypat shtesë deri tek kyçja kryesore, etj, etj, etj. | cope | 6.00 | 50.00 | 300.00 |




1. H.B. - [Signature]
2. A.RR - [Signature]
3. E.D. - [Signature]

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|-------|--------|------------------|
| 10 | Realizimi i puselave të reja për largimin e ujërave atmosferik në çdo 15m', sipas pjesës grafike. Të llogariten të gjitha elementet tjera të nevojshme dhe përcjellëse deri tek funksionalizimi i plotë, duke përfshirë këtu edhe gërmimet e nevojshme, gypat shlesë deri tek kyçja kryesore, etj, etj, etj. | copë | 15.00 | 100.00 | 1,500.00 |
| 11 | Furnizimi dhe vendosja e puselave të kanalizimit për pesha të rënda 42t | copë | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 12 | Ngritja e puselave të instalime nentokësore në nivelin e trasesë së re | copë | 2.00 | 100.00 | 200.00 |
| Gjithsej totali me TVSH | | | | | 13,950.00 |
| VI | Testimet e domosdoshme | | | | |
| 1 | Testimet e Ngjeshmëris sipas standarteve | në teresi | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 | Testimet e Graniti | në teresi | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| 3 | Testimet e Betonit | në teresi | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| Gjithsej totali me TVSH | | | | | 150.00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Rekapitulimi - ARKITEKTURA - SItotal=3,376.00 m² rr. "Sylejman Hadum Aga": S1=2,386.00 m², Loma e drithit: S2=990.00 m² | | |
| I | Punët Pregaditore dhe punet e demollimit | 16,040.80 € |
| II | Punët e Gërmimit | 47,035.50 € |
| III | Punët e Zhavorit | 9,792.00 € |
| IV | Punët e Granitit dhe Betonit | 366,520.00 € |
| V | Mobilimi urban dhe pune të tjera | 13,950.00 € |
| VI | Testimet e domosdoshme | 150.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH | | 453,488.30 € |

| | |
|--|-----------|
| Vërejtje: | 1. Kubzat |
| ekzistuese dhe pllakat e gurit duhet të klasifikohen dhe të transportohen në deponi e caktuar nga investitori | |
| 2. Pasi që punët realizohen në zonën e vjetër të qytetit që është pjesë e mbrojtur, punimet duhet të kryhen me kujdes dhe masa mbrojtëse për ruajtjen e objekteve përgjatë brezit punues. | |
| 3. Projekti i gjendjes së ekzekutuar duhet të përmbajë shënime të sakta të gjendjes së ekzekutuar, duke përfshirë gjeometrinë, nivelet dhe pozicionin e të gjitha elementeve dhe detalet, dhe duhet të dorëzohet në formatin elektronik në sistemin gjeodezik shtetëror. | |
| 4. Para ofertimit të kompanive, duhet investitori të organizoj vizite në terrenë. | |

| | | | | | |
|--|------------|---------------|-------|---------------------|---------------------|
| Paramasa dhe Parallogaria | | | | | |
| Projekti Kryesor për sanimin e trasesë së Çarshisë së Madhe | | | | | |
| (rr. Sylejman Hadum Aga), Gjakovë | | | | | |
| S_{total}=4,731.00 m² | | | | | |
| SItotal=1,355.00 m² rr. "Sylejman Hadum Aga": S₂=1,355.00 m² | | | | | |
| Vërejtje: Të gjitha pozicionet e mëposhtme, përfshijnë të gjitha aktivitetet e natyrave të ndryshme (furnizim, bartje, transport, mjeshtri shtesë, punë dorë, etj.etj) të përshkruara ose jo, të cilat janë të nevojshme që pozicionet e numëruara më poshtë të jenë të realizuara në tërësi, realizimi këtu nënkupton funksionalizimin e plotë. Pozicionet specifike, do duhet domosdoshmërisht të marrin aprovimin e mbikqyrësit, para, gjatë dhe pas përfundimit. | | | | | |
| ARKITEKTURA | | | | | |
| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |




1. H.B. - [Signature]

2. A.R.R. - [Signature]

3. E.G. - [Signature]

| I | Punët Pregaditore dhe punet e demolitimit | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------|--------|-----------------|
| 1 | Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre dhe shenjat e nevojshme per siguri dhe paralajmerim të vendpunishtës. Përfshirë këtu edhe shenjat e nevojshme për riorientim të komunikacionit | copë | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Sigurimi dhe vendosja e sinjalizimit gjatë realizimit te punimeve qe mos te ketë pengesa ne qarkullim | m ² | 1,355.00 | 0.25 | 338.75 |
| 3 | Incizimi/malja e kuotave të trasesë ekzistuese, përpilimi i Planit topografik-Ingjizimit gjeodezik, dhe ruajtja e niveletes ekzistuese. Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodetduke ruajtur niveleten ekzistuese, e poashtu përcaktimin e saktë të pozicionimit të rigollave në aksin e rrugës si dhe të ujëmbledhësave në mesin e rrugës). | m ² | 1,355.00 | 0.25 | 338.75 |
| 4 | Sigurimi i instalime nentokësore. Në raste demtimi punëkryesi duhet li sanoj dëmet. Dëmet të cilat kalojnë shumë monetare të këtij pozicioni, mbulohen nga vet punëkryesi. Ruajtja e objekteve ekzistuese pergjate brezit te Çarshisë (objektet e vjetra, mure, vazo, etj). Investitori duhet te ofroj te gjitha informatat e instalime nentokesore, të cilat janë bashkangjitur në kopjen dixhitale të këtij Projekti. | m ² | 1,355.00 | 0.25 | 338.75 |
| 5 | Projekti i gjendjes se ekzekutuar te punimeve me të gjitha elementet. Projekti duhet te dorazohet ne dy kopje te forte dhe kopje elektronike. Njëra për KK-në dhe tjetra për QRTK-në. | m ² | 1,355.00 | 0.25 | 338.75 |
| Gjithsej totali me TVSH | | | | | 1,455.00 |
| II | Punët e Gërmimit | | | | |
| 1 | Gërmimi dhe largimi me kujdes i <i>pllakave të gurit natyrore</i> (pjesa veriore e rruges), i <i>pllakave të gurit shtresor</i> (tek pjesa jugore e rruges), <i>kubëzave të granitit</i> (kalldrëmi tek Loma e Drithit). Pllakat e të dy llojeve së bashku me Kubëzat ekzistuese, ruhen për ripërdorim në depon e caktuar nga Investitori. Gërmimi në këtë pozicion nënkupton largimin e nënshtrësës fiksuese të dy llojeve të pllakave dhe kubëza të granitit, deri në thellësin mesatare prej 20cm. Referohuni tek pjesa grafike e gjendjes ekzistuese "Profillet e Prerjeve Karakteristike" fq. 2, rrspektivisht detalet "D1" dhe "D2" Pllakat e gurit naturor të prerja në dim. 20x40x8cm, ripërdoren gjatë realizimit të shiritit nadrës në mes gurëve lumorë dhe sip së kubëzave të granitit. Thellësia e gërmimit rishiqohet dhe miratohet nga Organi mbikqyrës, pas realizimit të demolitimit të shtresave të pllakave dhe kubëzave të granitit | m ² | 1,355.00 | 10.00 | 13,550.00 |
| 2 | Largimi dhe gërmimi ne thellsi maksimale 30 cm te zhavorit nga trupi ekzistuesë i rrugës dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi. (Shtresa 1 dhe 2, Referohuni tek pjesa grafike e gjendjes se projektuar "Profillet e Prerjeve Karakteristike" fq. 06, rrspektivisht detalet "D1" tek fleta 07) Ne kete pozicion eshte llogaritur edhe germimi me dore per rastet kur qasja me makineri është e pamundur dhe ne rastet e ruajtjes se instalimeve nentokesore. Ne raste te demtimit te instalimeve nentokesore,informata keto te ofruara nga kompanite regionale, punëkryesi e bene sanimin e demit pa kompensim monetar. Ky pozicin rishiqohet dhe miratohet nga Organi mbikqyrës, pas realizimit të pozicionit paraparak (Poz. II.1) | m ³ | 406.00 | 2.50 | 1,015.00 |
| 3 | Nivellizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Modulli i shafitjes duhet të jetë Mv >80MPa MPa. | m ² | 1,355.00 | 2.00 | 2,710.00 |



1. H.B. - [Signature]
2. A.R.R. - [Signature]

| Gjithsej totali me TVSH | | | | 17,275.00 | |
|-------------------------|---|----------------|--------|-----------|----------|
| III | Punët e Zhavorit | | | | |
| 1 | Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-62 mm, t=20cm për plotësimin e bazez se rruges. Moduli i shaftijes duhet të jetë $Mv > 80$ Mpa Ky pozicin rishiqohet dhe miratohet nga Organi mbikqyrës, pas realizimit të pozicionit paraprak (Poz. II.1 dhe Poz. II.2) | m ³ | 267.00 | 10.00 | 2,670.00 |
| 2 | Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-32 mm t=10cm, për realizimin e bazez se rruges. Moduli i shaftijes duhet të jetë $Mv > 80$ Mpa. Ky pozicin rishiqohet dhe miratohet nga Organi mbikqyrës, pas realizimit të pozicionit paraprak (Poz. II.1 dhe Poz. II.2) Organi mbikqyrës, pas realizimit të pozicionit paraprak (Poz. II.1 dhe Poz. II.2) | m ³ | 135.00 | 9.00 | 1,215.00 |
| Gjithsej totali me TVSH | | | | 3,885.00 | |
| IV | Punët e Granitit dhe Betonit | | | | |
| 1 | Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrorë (gurë lumi te perpunuar) ne betonin gjysëm të terur C25/30 Në këtë pozicion duhet te llogaritet edhe furnizimin, kallupimin dhe shrirjen e betonit gjysëm të terur C25/30. Ky pozicion realizohet në tërë gjatësin dhe ne dy anët e Çarshisë, me gjersi 60-90cm, trashësia e shtreses duhet të jetë t=13~15 cm (sipas detalit ne projekt) | m ³ | 30.00 | 100.00 | 3,000.00 |
| 2 | Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e rerës 10-20 mm, d=5cm (ne gjendje te ngjeshur) | m ³ | 65.00 | 30.00 | 1,950.00 |
| | Furnizimi dhe shtrirja e kubëzave të reja (Rruga Hadum Aga, pjesa e parë) te gurit natyrorë - granit me dimensione 10x10x10 cm, distanca e fugës është maximum 1 cm Karakteristikat e gurit natyrorë duhet të jenë si në vijim: Masa vëllimore: min 2,900 kg/m ³ Poroziteti: < 0.40 % Rezistenca ndaj gërryerjes: nga 5-10 cm ³ / 50 cm ² Absorbimi i ujit: jo më shume se 0.14 % Forca përkulëse pas narinie-shkrirje: > 10 MPa | | | | |



1. H.B. - *[Signature]*

2. A.R.R. - *[Signature]*

3. E.Q. - *[Signature]*

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------|--------|-------------------|
| 3 | <p>Rezistenca mln. në shtypje njëaksiale: > 180 MPa Rezistenca ndaj copimit (konsumimit) LA: < 18</p> <p>Vërejtje: Testimet e gurit natyror duhet të behen sipas metodave dhe standardeve europiane të specifikuar më poshtë: EN 1097 - Përcaktimi i rezistencës ndaj copimit (konsumimit) LA EN 1926 - Përcaktimi i rezistencës në shlypjes të gurëve natyralë EN 1936 - Përcaktimi i masës specifike (pa pore dhe zbraztësira) dhe masës vëllimore (në gjendje natyrore - me pore dhe zbraztësira), porozitetit total dhe porozitetit të hapur EN 12371 - Përcaktimi i rezistencës ndaj ngrirjes EN 12372 - Përcaktimi i rezistencës në përkulje EN 12407 - Shqyrtimi i strukturës - petrografisë EN 13755 - Përcaktimi i absorbimit të ujit nën presion atmosferik; EN 14157 - Përcaktimi i rezistencës ndaj gërryerjes (abrazionit) EN 14231 - Përcaktimi i rezistencës ndaj rrëshqitjes</p> <p>Kubzat vendosen sipas detajit të projektit fq. 08. Kubzat vendosen të anuara në pjerrtesit kah mesi i rruges, në pozicionin e vendosje së rrgollave ujembledhese. Kryesi i punimeve është i obliguar që para se të filloi furnizimin dhe shtrirjen e kubzave, të sjellë paraprakisht mostrën me karakteristikat e lartëcekura dhe e njehta duhet të aprovohet nga organi mbikëqyrës dhe organet tjera përgjegjëse.</p> | m ² | 1,073.00 | 130.00 | 139,490.00 |
| 4 | <p>Furnizimi, transporti dhe shtrirja/vendosja e Rigollave-Kanaleve të kullimit të kubzave me trashësi minimale 8cm dhe gjeresi 40cm, me kompaktesë dhe dendësi të mjaftueshme dhe rezistente. Rigollat punohen me pjerrtesit të anuar në drejtim të aksit të rruges dhe shehsit për të mundësuar largimin e ujrave. Pjerrtesia optimale 2%. Vendosja bëhet sipas Projektit dhe sygjërimeve të Organit mbikëqyrës</p> | m ³ | 150.00 | 15.00 | 2,250.00 |
| 5 | <p>Furnizimi dhe vendosja e grllave të metalla të pusetave të ujembledhësive, identike me ato ekzistueset, duke llogaritur edhe betonin e nevojshëm KAPAKET E UJEMBLEDHESAVE</p> | copë | 6.00 | 50.00 | 300.00 |
| 6 | <p>Furnizimi dhe shtrirja e llaçit të lëngshëm për mbushjen e fugeve të kubzave të granitit. Ky pozicion duhet të rishiqohet dhe vërtetohet nga Organi Mbikëqyrës. Në këtë pozicion është i llogaritur edhe pastrimi i kubzave</p> | m ³ | 200.00 | 10.00 | 2,000.00 |
| 7 | <p>Furnizimi, transporti dhe realizimi i pragjeve të dyqaneve me gure skajor 30x17x100cm. Ky pozicion konsultohet dhe rimirahet nga Organi Mbikëqyrës</p> | copë | 110.00 | 10.00 | 1,100.00 |
| Gjithsej total me TVSH | | | | | 150,090.00 |
| V | Mobiluari urban dhe pune të tjera | | | | |
| 1 | <p>Furnizimi me material dhe vendosja e ulesëve (bankinave) me konstruksione metalike jo korrozive dhe nga druri i ipregnuar rezistent ndaj kushteve atmosferike. Të ngashme me Detalin faqe 11. Nëse, blihen të parafabrikuara, modeli i ngjashëm vërtetohet nga Organi Mbikëqyrës.</p> | copë | 8.00 | 200.00 | 1,600.00 |
| 2 | <p>Furnizimi me material, punimve dhe vendosja e shportave për mbeturina nga druri i ipregnuar rezistent ndaj kushteve atmosferike. Modeli zgjidhet dhe aprovohet nga Organi mbikëqyrës.</p> | copë | 12.00 | 150.00 | 1,800.00 |
| 3 | <p>Furnizimi me material dhe realizimi dhe vendosja e ulesëve me gjelbrim, sipas detajit fq. 12</p> | copë | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| | <p>Pastrimi i kanalizimit atmosferik, i të gjitha elementeve të kanalizimit dhe largimi i mbeturinave deri në deponi</p> | m ³ | 300.00 | 10.00 | 3,000.00 |



1. H.B. - [Signature]
2. A.R.R. - [Signature]
3. E.R. - [Signature]

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------|-------|-----------------|
| 5 | Zhvendosja e pusetave egzistuese për largimin e ujërave atmosferik në çdo 15m', sipas pjesës grafike. Të llogariten të gjitha elementet tjera të nevojshme dhe përcjellëse deri tek funksionalizimi i plotë, duke përfshirë këtu edhe gërmimet e nevojshme, gypat shtesë deri tek kyçja kryesore, etj, etj, etj. | cope | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 6 | Realizimi i pusetave të reja për largimin e ujërave atmosferik në çdo 15m', sipas pjesës grafike. Të llogariten të gjitha elementet tjera të nevojshme dhe përcjellëse deri tek funksionalizimi i plotë, duke përfshirë këtu edhe gërmimet e nevojshme, gypat shtesë deri tek kyçja kryesore, etj, etj, etj. | copë | 6.00 | 25.00 | 150.00 |
| 7 | Furnizimi dhe vendosja e pusetave të kanalizimit për pesha të rënda 42t | copë | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 8 | Ngrija e pusetave të instalime nentokësore në nivelin e trasesë së re | copë | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| Gjithsej totali me TVSH | | | | | 6,890.00 |
| VI | Testimet e domosdoshme | | | | |
| 1 | Testimet e Ngjeshmëris sipas standarteve | në teresi | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 | Testimet e Graniti | në teresi | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| 3 | Testimet e Betonit | në teresi | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| Gjithsej totali me TVSH | | | | | 150.00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Rekapitulimi - ARKITEKTURA - S_{total}=1,355.00 m² rr. "Sylejman Hadum Aga": S₂=1,355.00 m² | | |
| I | Punët Pregaditore dhe punet e demollimit | 1,455.00 € |
| II | Punët e Gërmimit | 17,275.00 € |
| III | Punët e Zhavorit | 3,885.00 € |
| IV | Punët e Granitit dhe Betonit | 150,090.00 € |
| V | Mobilimi urban dhe pune të tjera | 6,890.00 € |
| VI | Testimet e domosdoshme | 150.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH | | 179,745.00 € |

| | |
|--|-----------|
| Vërejtje: | 1. Kubzat |
| ekzistuese dhe pllakat e gurit duhet të klasifikohen dhe të transportohen në deponi e caktuar nga Investitori | |
| 2. Pasi që punët realizohen në zonën e vjetër të qytetit që është pjesë e mbrojtur, punimet duhet të kryhen me kujdes dhe masa mbrojtëse për ruajtjen e objekteve përgjatë brezit punues. | |
| 3. Projekti i gjendjes së ekzekutuar duhet të përmbajë shënime të sakta të gjendjes së ekzekutuar, duke përfshirë gjeometrinë, nivelet dhe pozicionin e të gjitha elementeve dhe detalet, dhe duhet të dorëzohet në formatin elektronik në sistemin gjeodezik shtetëror. | |
| 4. Para ofertimit të kompanive, duhet Investitori të organizoj vizite në terrenë | |

| | |
|--|--|
| Paramasa dhe Paralogaria | |
| Projekti Kryesor për sanimin e trasesë së Çarshisë së Madhe (rr. Sylejman Hadum Aga), Gjakovë | |
| S_{total}=4,731.00 m² | |
| S_{total}=3,376.00 m² rr. "Sylejman Hadum Aga": S₁=2,386.00 m², Loma e drithit: S₂=990.00 m² | |
| Vërejtje: Të gjitha pozicionet e mëposhtme, përfshijnë të gjitha aktivitetet e natyrave të ndryshme (furnizim, bartje, transport, mjeshtri shtesë, punë dorë, etj.etj) të përshkruara ose jo, të cilat janë të nevojshme që pozicionet e numëruara më poshtë të jenë të realizuara në tërësi, realizimi këtu nënkupton funksionalizimin e plotë. Pozicionet specifike, do duhet domosdoshmërisht të marrin aprovimin e mbikqyrësit, para, gjatë dhe pas përfundimit. | |



1. H.B. - [Signature]
 2. A.R.R. - [Signature]
 3. F.R. - [Signature]

| SINJALIZIMI VERTIKAL DHE BARRIERAT HIDRAULIKE | | | | | |
|---|--|---------------|-------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
| I. | SINJALIZIMI VERTIKAL | | | | |
| 1 | Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë rrethore (Ø 60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007 | Copë | 4.00 | € 100.00 | 400.00 € |
| 2 | Furnizimi dhe vendosja e tabelave të trafikut rrugor në formë drejtkëndëshi (90x60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007 | Copë | 4.00 | € 100.00 | 400.00 € |
| 3 | Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 400 cm, për vendosje të 2 simboleve në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 60 cm) | Copë | 2.00 | € 100.00 | 200.00 € |
| 4 | Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 370 cm, për vendosje të 1 simboli në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 60 cm) | Copë | 4.00 | € 100.00 | 400.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI VERTIKAL | | | | | 1,400.00 € |
| II. | SHTYLLAT - BARRIERAT HIDRAULIKE | | | | |
| 1 | Furnizimi dhe instalimi i 2 shtyllave hidraulike lëvizëse dhe 2 shtyllave fikse dhe komponentëve të tyre, dimensionet e shtyllës: lartësia mbi tokë 800 mm, diametri 273 mm, trashësia 6 mm, komandimi nga distanca, përmes kartelave dhe përmes kohës së programuar. Specifikimi teknik i tyre duhet të jetë në përputhje me specifikacionin e projektit ANEX 1 | Cope | 3.00 | € 2,000.00 | 6,000.00 € |
| 2 | Furnizimi dhe instalimi i 2 shtyllave hidraulike lëvizëse dhe 2 shtyllave fikse dhe komponentëve të tyre, dimensionet e shtyllës: lartësia mbi tokë 800 mm, diametri 273 mm, trashësia 6 mm, komandimi nga distanca, përmes kartelave dhe përmes kohës së programuar. Specifikimi teknik i tyre duhet të jetë në përputhje me specifikacionin e projektit ANEX 1 | Cope | 1.00 | € 2,000.00 | 2,000.00 € |
| 3 | Furnizimi dhe instalimi i shtyllave anti-parking statike, me lartësi H=80 cm, nga materiali çelik i galvanizuar, ngjyra dhe dizajni zgjedhet nga AK | Cope | 32.00 | € 50.00 | 1,600.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH - INSTALIMI I SHTYLLAVE | | | | | 9,600.00 € |

| Rekapitullimi - SINJALIZIMI VERTIKAL DHE BARRIERAT HIDRAULIKE - | |
|---|--|
| Sltotal=3,376.00 m ² rr. "Sylejman Hadum Aga": S1=2,386.00 m ² , Loma e drithit: S2=990.00 m ² | |
| I | SINJALIZIMI VERTIKAL 1,400.00 € |
| II | SHTYLLAT - BARRIERAT HIDRAULIKE 9,600.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH 11,000.00 € | |

| Paramasa dhe Parallogaria | |
|---|--|
| Projekti Kryesor për sanimin e trasesë së Çarshisë së Madhe (rr. Sylejman Hadum Aga), Gjakovë | |
| S _{total} =4,731.00 m ² | |
| Sltotal=1,355.00 m ² rr. "Sylejman Hadum Aga": S ₂ =1,355.00 m ² | |

1. H. B. - *[Signature]*
 2. A. R. - *[Signature]*
 3. F. R. - *[Signature]*



Vërejtje: Të gjitha pozicionet e mëposhtme, përfshijnë të gjitha aktivitet e natyrave të ndryshme (furnizim, bartje, transport, mjeshtri shtesë, punë dorë, etj.etj) të përshkruara ose jo, të cilat janë të nevojshme që pozicionet e numëruara më poshtë të jenë të realizuara në tërësi, realizimi këtu nënkupton funksionalizimin e plotë. Pozicionet specifike, do duhet domosdoshmërisht të marrin aprovimin e mbikqyrësit, para, gjatë dhe pas përfundimit.

SINJALIZIMI VERTIKAL DHE BARRIERAT HIDRAULIKE

| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasla | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
|--|--|---------------|-------|---------------------|---------------------|
| I. | SINJALIZIMI VERTIKAL | | | | |
| 1 | Furnizimi dhe vendosja e tabelave të trafikut rrugor në formë drejt këndëshi (90x60 cm), Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007 | Copë | 2.00 | € 100.00 | 200.00 € |
| 2 | Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 370 cm, për vendosje të 1 simboli në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 60 cm) | Copë | 2.00 | € 100.00 | 200.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI VERTIKAL | | | | | 400.00 € |
| II. | SHTYLLAT - BARRIERAT HIDRAULIKE | | | | |
| 1 | Furnizimi dhe Instalimi i 2 shtyllave hidraulike lëvizëse dhe 2 shtyllave fikse dhe komponentëve të tyre, dimensionet e shtyllës: lartësia mbi tokë 800 mm, diametri 273 mm, trashësia 6 mm, komandimi nga distanca, përmes kartelave dhe përmes kohës së programuar. Specifikimi teknik i tyre duhet të jetë në përputhje me specifikacionin e projektit ANEX 1 | Cope | 1.00 | € 2,000.00 | 2,000.00 € |
| 2 | Furnizimi dhe instalimi i 2 shtyllave hidraulike lëvizëse dhe 2 shtyllave fikse dhe komponentëve të tyre, dimensionet e shtyllës: lartësia mbi tokë 800 mm, diametri 273 mm, trashësia 6 mm, komandimi nga distanca dhe përmes kohës së programuar. Specifikimi teknik i tyre duhet të jetë në përputhje me specifikacionin e projektit ANEX 1 | Cope | 1.00 | € 2,000.00 | 2,000.00 € |
| 3 | Furnizimi dhe Instalimi i 2 shtyllave hidraulike lëvizëse dhe komponentëve të tyre, dimensionet e shtyllës: lartësia mbi tokë 800 mm, diametri 273 mm, trashësia 6 mm, komandimi nga distanca dhe përmes kohës së programuar. Specifikimi teknik i tyre duhet të jetë në përputhje me specifikacionin e projektit ANEX 1 | Cope | 1.00 | € 2,000.00 | 2,000.00 € |
| 4 | Furnizimi dhe Instalimi i shtyllave anti-parking dekorative, me lartësi H=80 cm, nga materiali çelik i galvanizuar, ngjyra dhe dizajni zgjedhet nga AK. | Cope | 8.00 | € 50.00 | 400.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH - INSTALIMI I SHTYLLAVE | | | | | 6,400.0 € |


**Rekapitullimi - SINJALIZIMI VERTIKAL DHE BARRIERAT HIDRAULIKE -
Slltotal=1,355.00 m² rr. "Sylejman Hadum Aga": S2=1,355.00 m²**

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| I | I. SINJALIZIMI VERTIKAL | 400.00 € |
| II | II. SHTYLLAT - BARRIERAT HIDRAULIKE | 6,400.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH | | 6,800.00 € |


Paramasa dhe Paralogaria
Projekti Kryesor për Sanimin e trasesë së Çarshisë së Madhe
(rr. Sylejman Hadum Aga), Gjakovë

S_{total}=4,731.00 m²

1. H. B. - *[Signature]*
2. A. R. - *[Signature]*
3. P. Q. - *[Signature]*




| Sltotal=3,376.00 m ² rr. "Sylejman Hadum Aga": S ₁ =2,386.00 m ² , Loma e drithit: S ₂ =990.00 m ² | | | | | |
|--|--|----------------|----------|---------------------|---------------------|
| Vërejtje: Të gjitha pozicionet e mëposhtme, përfshijnë të gjitha aktivitetet e natyrave të ndryshme (furnizim, bartje, transport, mjeshtri shtesë, punë dorë, etj.etj) të përshkruara ose jo, të cilat janë të nevojshme që pozicionet e numëruara më poshtë të jenë të realizuara në tërësi, realizimi këtu nënkupton funksionalizimin e plotë. Pozicionet specifike, do duhet domosdoshmërisht të marrin aprovimin e mbikqyrësit, para, gjatë dhe pas përfundimit. | | | | | |
| I. Ndriqimi publik | | | | | |
| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
| 1 | Punët e Ndriqimit | | | | |
| 1 | Gropimi dhe hapja e kanalit për shtrirjen e rrjetit të ndriqimit me Dim:(0.4x0.3)m. | m' | 1,200.00 | 5.00 | 6,000.00 |
| 2 | Gropimi dhe hapja e vrimave për bazamentet e shtyllave dekorative ndriquese me dim. (0.6x0.6x0.6) m për vëndosjen e shtyllave. | m ³ | 6.00 | 50.00 | 300.00 |
| 3 | Transporti i dheut të lepruar nga hapja e kanalit për rrjetin e ndriqimit deri në 10km në një vend (të caktuar nga investitori) për deponim Dim:(0.4x0.3)x1200m | m ³ | 150.00 | 10.00 | 1,500.00 |
| 4 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.1x0.1) x1200m për rrjetin e ndriqimit | m ³ | 64.00 | 30.00 | 1,920.00 |
| 5 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e rërës së trashë (zhavorit) në trashësi (0.8x0.8x0.2)m në pjesën e grupuar te bazes së dritës, si dhe bazamenteve të puselave | m ³ | 12.00 | 30.00 | 360.00 |
| 6 | Prerja e betonit, largimi i betonit në trotuar me dim (0.40x0.25)m me transport deri në deponi deri ne 10 km, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (betonimi) për kanal. Llogaria të kryhet për m ¹ | m' | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 7 | Prerja e betonit, largimi i betonit në trotuar me dim (1.5x0.25)x1.5m me transport deri në deponi deri ne 10 km, për pergaditjen e bazave të dritave | copë | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 8 | Furnizimi dhe instalimi i shtyllave dekorative 4m dy krahësh me poq LED 30W të teknologjisë.Shtyllat dekorative nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit, duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të jetë e Qertifikuar me CE,ENEC. Dritat dekorative i përmbajn këto karakteristika: • Kapaciteti i llampes: LED 30W, 3200K me orë pune 25000 orë pune, të garantuara dhe vërtetuar me qertifikata. • Forma(stili) i gërilles per vendosje te dritës: E40 • Fanari me matrial: Polipropilen, IP 66, shkalla e fortësis IK 08 • Materiali nga hekuri S235JR. • Shtylla metalike e galvanizuar. • Ngjyra Elektrostatike-Ngjyrosja e shtylles duhet të bëhet me tharje në temperaturë. | copë | 24.00 | 1000.00 | 24000.00 |
| 9 | Furnizimi dhe instalimi i dritave dekorative Fener me poq LED 12W të teknologjisë.Shtyllat dekorative Fener nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të jenë e Qertifikuar me CE,ENEC. Dritat dekorative Fener i përmbajn këto karakteristika: • Kapaciteti i llampes: LED 12W, 3200K me orë pune 25000 orë pune, te garantuara dhe vertetuar me qertifikata. • Matriali i Krahut :Alumin • Forma(stili) i gërilles per vendosje te dritës: E27 • Globi i fanarit me matrial: Akrilik prizmatik • Mbajtësi i Fanarit: Alumin • Ngjyra: Elektrostatike | copë | 8.00 | 500.00 | 4000.00 |



1. H.B. - [Signature]
 2. A.R. - [Signature]
 3. E.Q. - [Signature]

| | | | | | |
|----|--|------|----------|---------|----------|
| 10 | <p>KSH 1 .Furnizimi, instalimi, montimi i Kuadrit shpërnarës (Ormanë) dhe me elementet kyqese, të mbrendshme të duhura -komplet (për ndriqim të jashtëm me dy dalje , me ndërprerës kryesorë dhe, i punuar me lamarin dyfish të dekapiruar me trashësi 2.5 mm me izolim IP65, me profile te presuara dhe kapakë të lyer me ngjyrë mbrojtëse, dhe njëri kapak të kolë xhamin për të lexuar njesorin.</p> <p>Ormani duhet të ketë skemen njëpoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashte.</p> <p>• Sigures tripolare automatik ED - 3p/63A.....1 copë</p> <p>• Sigures tripolare automatik ED -3p/40A.....2 copë</p> <p>• Sigures tripolare automatik ED -3p/20A.....1 copë</p> <p>• Kontaktorë tip CS, LC1D32M7, 32A 3p 220VAC.....1 copë</p> <p>Kontaktorë tip CS, LC1D32M7, 20A 3p 220VAC..1 copë</p> <p>Siguresa njëpolare automatike 10-16A.....4 copë</p> <p>• Ndërprerësi automatik/16A, 1-0-2 1 copë</p> <p>• Voltmetër Vm 0-500V 1 copë</p> <p>• Ampermetër Am 0-200A 1 copë</p> <p>• Ndërp. Zgjedhës për Am25A-u-R10 1</p> <p>• Ndërprerësi tipi GS-16-66 U 1</p> <p>• Përçues P/F 1x16 mm 2 15 m</p> | copë | 1.00 | 2000.00 | 2,000.00 |
| 11 | Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimensione (1.2x0.9x0.3) | copë | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| 12 | Furnizimi dhe Transporti për Njehësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose te ngjaj | copë | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | Furnizimi, transporti dhe montimi i relesë Astrologjike IC Astro-Siemens, Shnalder, ABB ose e ngjajshme | copë | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it PPOO 4x25 mm2 (Cu) për furnizimin e Kuadrit Shpërndarë KSHN-1 të ndriqimit, me të gjithat elementet perkatse për kyqje. | m' | 50.00 | 20.00 | 1,000.00 |
| 15 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it NYY 5x6 mm2 (Cu) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo kuti OG veç e veç, me te gjithat elementet perkatse për kyqje. | m' | 870.00 | 2.00 | 1,740.00 |
| 16 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it NYY 5x4 mm2 (Cu) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo kuti OG veç e veç, me te gjithat elementet perkatse për kyqje. | m' | 870.00 | 1.90 | 1,653.00 |
| 17 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it NYY 5x2.5 mm2 (Cu) për furnizimin e antiparkave. | m' | 200.00 | 2.90 | 580.00 |
| 18 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it NYY 5x1.5 mm2 (Cu) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për furnizimin e çdo drite veç e veç, me të gjithat elementet perkatse për kyqje. | m' | 1,850.00 | 1.90 | 3,515.00 |
| 19 | Furnizimi dhe montimi i Papuqeve (Cu) 25 mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kabllos 4x25 mm2 Cu në orman dhe kyqjen kryesore të rrymës për ndriqim. | copë | 8.00 | 10.00 | 80.00 |
| 20 | Furnizimi dhe montimi i gypave(mu) termotkurres per izolimin e lidhjeve te papuqeve me dimensione 16,25,50mm2 | copë | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 21 | Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore seksioni prej 35,50,70mm2 | copë | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 22 | Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriqimin e rrjetit të ndriqimit | m' | 240.00 | 2.00 | 480.00 |
| 23 | Furnizimi dhe montimi i Hlzname për kyqjen dhe lidhjen e kabllove 3x1.5mm2 dhe 3x2.5mm2 në borna lidhëse me seksin (1.5 mm2 dhe 2.5mm2) | copë | 550.00 | 2.00 | 1,100.00 |



1. H.B. - [Signature]

2. A.R.R. - [Signature]

3. E.G. - [Signature]

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-------|----------|--------|------------------|
| 24 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal | m' | 250.00 | 3.00 | 750.00 |
| 25 | Furnizimi dhe lidhja kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues | copë | 40.00 | 10.00 | 400.00 |
| 26 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtuës" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal. | m' | 1,200.00 | 1.00 | 1,200.00 |
| 27 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i bazamentit MB 30 me gypa te brinjëzuar + armatura, beton te klases C-25/30 me dimenzione (0.6x0.6x0.6) e nevojshme për shtyllat dekorative 4m. | copë | 24.00 | 50.00 | 1200.00 |
| 28 | Punimi i pusetave ndihmese sipas detalit të dhënë në përshkrim teknik dhe grafikë për linjen e ndriqimit duke përfshirë: 1. Furnizimin me material dhe punet latuese me dërrasa. 2. Furnizimin me material dhe betonimi i mureve me trashësi 10cm dhe bazamentit të shaktave te kabllos me beton te grades C25/30. 3. Furnizimin me material dhe montimin e rjetave te armatures Φ6mm per mure dhe Φ8mm per plaka. 4. Furnizimin me material dhe betonimin e plakes me trashësi 15cm me beton te grades C25/30 (MB20). 5. Furnizimin me material dhe montimin e kapakeve kalror 40cm ngà giza e derdhur,me mbishkrimin "ELEKTRIKA" 20 kV (400kN). 6. Furnizimin me material dhe montimin e pajisjeve ndihmese ne shahta si shkallet, armaturat per terheqje dhe kapaku i mbledhesit te ujit. | copë | 35.00 | 50.00 | 1,750.00 |
| 29 | Furnizimi dhe montimi i ankerave te gatshem si dhe me bulona komplet per vendosje ne bazen e betonit per shtrengimin dhe ankerimin e shtyllave dekorative 4m. | copë | 24.00 | 5.00 | 120.00 |
| 30 | Furnizimi , transporti dhe montimi i bazës " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriquese | copë | 24.00 | 5.00 | 120.00 |
| 31 | Furnizimi dhe montimi i Siguresave 1p/10A për ndriqim te vendosur ne plaken e Aralditit | copë | 20.00 | 5.00 | 100.00 |
| 32 | Furnizimi dhe montimi i kutive OG IP65 me dim.(250x200x12)mm për vëndosjen e siguresave. | copë | 16.00 | 5.00 | 80.00 |
| 33 | Furnizimi dhe montimi i siguresave tripolare automatik ED -3p/10A, që vendosen në kuti | copë | 87.00 | 2.50 | 217.50 |
| 34 | Furnizimi dhe montimi i Ws kleme 16mm per lidhje te kabllove dhe kyçjen e zerove | copë | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
| 35 | Furnizimi dhe montimi i Ws kleme 10mm për lidhje të kabllove dhe kyçjen e zerove | copë | 100.00 | 2.50 | 250.00 |
| 36 | Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar PE me diametër Ø125mm SN 4 , (4 kN/m²) | m' | 720.00 | 1.50 | 1,080.00 |
| 37 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 63 | m' | 1,100.00 | 1.50 | 1,650.00 |
| 38 | Sigurimi i te gjithave atesteve te nevojshme (ateslet e matrialeve, ateslet e tokzimit) dhe leshimi ne pune i paisjeve | Njesi | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| Gjithsej totali me TVSH | | | | | 60,395.50 |

| |
|--|
| Paramasa dhe Parallogaria Projekti Kryesor për sanimin e trasesë së Çarshisë së Madhe (rr. Sylejman Hadum Aga), Gjakovë |
| S_{total}=4,731.00 m² |
| S_{lltotal}=1,355.00 m² rr. "Sylejman Hadum Aga": S₂=1,355.00 m² |

1. H. B. - *[Signature]*

2. A. R. P. - *[Signature]*

3. E. Q. - *[Signature]*



Vërejtje: Të gjitha pozicionet e mëposhtme, përfshijnë të gjitha aktivitetet e natyrave të ndryshme (furnizim, bartje, transport, mjeshtri shtesë, punë dorë, etj.etj) të përshkruara ose jo, të cilat janë të nevojshme që pozicionet e numëruara më poshtë të jenë të realizuara në tërësi, realizimi këtu nënkupton funksionalizimin e plotë. Pozicionet specifike, do duhet domosdoshmërisht të marrin aprovimin e mbikqyrësit, para, gjatë dhe pas përfundimit.

I. Ndriqimi publik

| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
|-----|--|----------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 | Punët e Ndriqimit | | | | |
| 1 | Gropimi dhe hapja e kanalit për shtrirjen e rrjetit të ndriqimit me Dim:(0.4x0.3)m. | m | 700.00 | 5.00 | 3,500.00 |
| 2 | Gropimi dhe hapja e vrimave për bazamentet e shtyllave dekorative ndriquese me Dim: (0.6x0.6x0.6)m për vëndosjen e shtyllave. | m ³ | 4.00 | 50.00 | 200.00 |
| 3 | Transporti i dheut të tepruar nga hapja e kanalit për rrjetin e ndriqimit deri në 10km në një vend (të caktuar nga investitori) për deponim Dim:(0.4x0.3)x700m | m ³ | 86.00 | 10.00 | 860.00 |
| 4 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabëll. Dim:(0.1x0.1) x700m për rrjetin e ndriqimit | m ² | 70.00 | 30.00 | 2,100.00 |
| 5 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e rërës së trashë (zhavorit) në trashësi (0.8x0.8x0.2)m në pjesën e gropuar te bazes se drites, si dhe bazamenteve të pusetave | m ² | 12.00 | 10.00 | 120.00 |
| 6 | Prerja e betonit, largimi i betonit në trotuar me dim (0.40x0.25)m me transport deri në deponi deri ne 10 km, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (betonimi) për kanal. Llogaria të kryhet për m ³ | m ³ | 5.00 | 15.00 | 75.00 |
| 7 | Prerja e betonit, largimi i betonit në trotuar me dim (1x0.25)x1m me transport deri në deponi deri ne 10 km, për pergadiljen e bazave të dritave | copë | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 8 | "Furnizimi dhe instalimi i shtyllave dekorative 4m dy krahësh me poq LED 30W të teknologjisë.Shtyllat dekorative nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit, duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të jenë të certifikuar me CE,ENEC. Dritat dekorative i përmbajn këto karakteristika: • Kapaciteti i llampes: LED 30W, 3200K me orë pune 25000 orë pune, të garantuara dhe vërtetuar me qertifikata. • Forma(stili) i gërles per vendosje te dritës: E40 • Fanari me matrial: Polipropilen, IP 66, shkalla e fortësis IK 08 • Materiali nga hekuri S235JR. • Shtylla metalike e galvanizuar. • Ngjyra Elektrostatike-Ngjyrosja e shtyllës duhet të bëhet me tharje në temperaturë. | copë | 10.00 | 500.00 | 5000.00 |
| 10 | Furnizimi dhe instalimi i dritave dekorative Fener me poq LED 12W të teknologjisë.Shtyllat dekorative Fener nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të jenë të certifikuar me CE,ENEC. Dritat dekorative Fener i përmbajn këto karakteristika: • Kapaciteti i llampes: LED 12W, 3200K me orë pune 25000 orë pune, te garantuara dhe vertetuar me qertifikata. • Matriali i Krahut :Alumin • Forma(stili) i gërles per vendosje te dritës: E27 • Globi i fanarit me matrial: Akrilik prizmatik • Mbajtësi i Fanarit: Alumin • Ngjyra: Elektrostatike | copë | 12.00 | 400.00 | 4800.00 |

1. H.B. - (dru)

2. A.R.R. - APRI

3. F.R. - 40



| | | | | | |
|----|--|------|----------|---------|----------|
| 12 | <p>KSH 1 .Furnizimi,instalimi, montimi i Kuadril shpërnarës (Ormanë) dhe me elementet kyqese, të mbrendshme të duhura -komplet (për ndriçim të jashtëm me dy dalje , me ndërprerës kryesorë dhe, i punuar me lamarin dyfish të dekapiruar me trashësi 2.5 mm me izolim JP65,me profile te presuara dhe kapakë të lyer me ngjyrë mbrojtëse, dhe njëri kapak të ketë xhamin për të lexuar njesorin.</p> <p>Ormani duhet të ketë skemen nje poleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashte.</p> <p>•Sigures tripolare automatik ED - 3p/63A.....1 copë</p> <p>• Sigures tripolare automatik ED -3p/40A.....2copë</p> <p>• Sigures tripolare automatik ED -3p/20A.....1copë</p> <p>• Kontaktorë tip CS, LC1D32M7, 32A 3p 220VAC.....1copë</p> <p>Kontaktorë tip CS, LC1D32M7, 20A 3p 220VAC..1copë</p> <p>Siguresa njëpolare automatike 10-16A.....4 copë</p> <p>• Ndërprerësi automatik/16A, 1-0-2 1copë</p> <p>• Voltmetër Vm 0-500V 1copë</p> <p>• Ampermeter Am 0-200A 1copë</p> <p>• Ndërp. Zgjedhës për Am25A-u-R10 1</p> <p>• Ndërprerës tipi GS-16-66 U 1</p> <p>• Përçues P/F 1x16 mm 2 15 m</p> | copë | 1.00 | 2000.00 | 2,000.00 |
| 13 | Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimenzione (1.2x0.9x0.3) | copë | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| 14 | Furnizimi dhe Transporti për Njihësorë elektrikë TIP "Iskra" 3x230/400V ose te ngjaj | copë | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Furnizimi, transporti dhe montimi i relesë Astrologjike IC Astro-Siemens, Shneider, ABB ose e ngjajshme | copë | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablllos nëntokësorë i TIP-it PPOO 4x25 mm2 (Cu) për furnizimin e Kuadril Shpërndarse KSHN-1 të ndriçimit, me të gjithat elementet perkatsë për kyqje. | m' | 50.00 | 10.00 | 500.00 |
| 17 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablllos nëntokësorë i TIP-it NYY 5x6 mm2 (Cu) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo kuti OG veç e veç, me te gjithat elementet perkatsë për kyqje. | m' | 390.00 | 3.50 | 1,365.00 |
| 18 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablllos nëntokësorë i TIP-it NYY 5x4 mm2 (Cu) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo kuti OG veç e veç, me te gjithat elementet perkatsë për kyqje. | m' | 390.00 | 2.00 | 780.00 |
| 19 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablllos nëntokësorë i TIP-it NYY 5x2.5 mm2 (Cu) për furnizimin e antiparkave. | m' | 90.00 | 2.00 | 180.00 |
| 20 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablllos nëntokësorë i TIP-it NYY 5x1.5 mm2 (Cu) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për furnizimin e çdo drlte veç e veç, me të gjithat elementet perkatsë për kyqje. | m' | 1,100.00 | 1.80 | 1,980.00 |
| 21 | Furnizimi dhe montimi i Papuqeve (Cu) 25 mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kablllos 4x25 mm2 Cu në orman dhe kyqjen kryesore të rrymës për ndriçim. | copë | 8.00 | 2.50 | 20.00 |
| 22 | Furnizimi dhe montimi i gypave(muft) termotkurres per izolimin e lidhjeve te papuqeve me dimenzione 16,25,50mm2 | copë | 10.00 | 5.00 | 50.00 |
| 23 | Furnizimi dhe montimi i Lidhësave(qaura) gypore seksioni prej 35,50,70mm2 | copë | 10.00 | 5.00 | 50.00 |
| 24 | Furnizimi dhe montimi i kablllos PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriçimin e rrjetit të ndriçimit | m' | 240.00 | 2.00 | 480.00 |
| 25 | Furnizimi dhe montimi i Hiznave për kyqjen dhe lidhjen e kablllove 3x1.5mm2 dhe 3x2.5mm2 në borna lidhëse me seksin (1.5 mm2 dhe 2.5mm2) | copë | 130.00 | 5.00 | 650.00 |




1. H. B. - [Signature]

2. A. R. - [Signature]

3. F. Q. - [Signature]

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|--------|--------|------------------|
| 26 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal | m' | 250.00 | 3.00 | 750.00 |
| 27 | Furnizimi dhe lidhja kryqëzoreve FeZn per lidhje te shiritit tokëzues | copë | 40.00 | 5.00 | 200.00 |
| 28 | Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrojtues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal. | m' | 700.00 | 1.00 | 700.00 |
| 29 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i bazamentit MB 30 me gypa te brinjëzuar + armatura, beton te klases C-25/30 me dimenzione (0.6x0.6x0.6) e nevojshme për shtyllat dekorative 4m. | copë | 5.00 | 50.00 | 250.00 |
| 30 | Punimi i pusetave ndihm' se sipas detalit të dhënë në përshkrim teknik dhe grafikë për linjen e ndriqimit duke përfshirë: 1. Furnizimin me material dhe punet latuese me dërrasa. 2. Furnizimin me material dhe betonimi i mureve me trashesi 10cm dhe bazamentit të shaktave te kabllos me beton te grades C25/30. 3. Furnizimin me material dhe montimin e rrjetave te armatures Φ6mm per mure dhe Φ8mm per plaka. 4. Furnizimin me material dhe betonimin e plakes me trashesi 15cm me beton te grades C25/30 (MB20). 5. Furnizimin me material dhe montimin e kapakeve katror 40cm nga giza e derdhur, me mbishkrimin "ELEKTRIKA" 20 kV (400kN). 6. Furnizimin me material dhe montimin e pajisjeve ndihmese ne shahta si shkallet, armaturat per terheqje dhe kapaku i mbledhesit te ujit. | copë | 17.00 | 30.00 | 510.00 |
| 31 | Furnizimi dhe montimi i ankerave te gatqem si dhe me bulona komplet per vendosje ne bazen e betonit per shtrengimin dhe ankerimin e shtyllave dekorative 4m. | copë | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 32 | Furnizimi , transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriquese | copë | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 33 | Furnizimi dhe montimi i Siguresave 1p/10A për ndriqim te vendosur ne pllaken e Aralditit | copë | 8.00 | 5.00 | 40.00 |
| 34 | Furnizimi dhe montimi i kutive OG IP65 me dim.(250x200x12)mm për vëndosjen e siguresave. | copë | 11.00 | 5.00 | 55.00 |
| 35 | Furnizimi dhe montimi i siguresave tripolare automatik ED -3p/10A, që vendosen në kuti | copë | 25.00 | 5.00 | 125.00 |
| 36 | Furnizimi dhe montimi i WS kleme 16mm per lidhje te kabllove dhe kyçjen e zerove | copë | 45.00 | 5.00 | 225.00 |
| 37 | Furnizimi dhe montimi i WS kleme 10mm për lidhje të kabllove dhe kyçjen e zerove | copë | 45.00 | 5.00 | 225.00 |
| 39 | Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar PE me diametër Ø125mm SN 4 , (4 kN/m ²) | m' | 350.00 | 1.50 | 525.00 |
| 40 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 63 | m' | 500.00 | 1.50 | 750.00 |
| 41 | Sigurimi i te gjithave atesteve te nevojshme (atestet e matrialeve , atestet e tokzimit) dhe leshimi ne pune i paisjeve | Njesi | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| Gjithsej totali me TVSH | | | | | 29,825.00 |

| REKAPITULLIMI | | |
|---------------|---|--------------|
| I | ARKITEKTURA - Sitotal=3,376.00 m ² rr. "Sylejman Hadum Aga": S1=2,386.00 m ² , Loma e drithit: S2=990.00 m ² | 453,488.30 € |
| II | ARKITEKTURA - Sitotal=1,355.00 m ² rr. "Sylejman Hadum Aga": S2=1,355.00 m ² | 179,745.00 € |
| III | SINJALIZIMI VERTIKAL DHE BARRIERAT HIDRAULIKE - Sitotal=3,376.00 m ² rr. "Sylejman Hadum Aga": S1=2,386.00 m ² , Loma e drithit: S2=990.00 m ² | 11,000.00 € |
| IV | SINJALIZIMI VERTIKAL DHE BARRIERAT HIDRAULIKE - Sitotal=1,355.00 m ² rr. "Sylejman Hadum Aga": S2=1,355.00 m ² | 6,800.00 € |



1. H.B. - [Signature]
2. A.R.R. - [Signature]
3. F.R. - [Signature]

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| V | Ndriqimi publik - Sltotal=3,376.00 m ² rr. "Sylejman Hadum Aga": S1=2,386.00 m ² , Loma e drithit: S2=990.00 m ² | 60,395.50 € |
| VI | Ndriqimi publik - Sltotal=1,355.00 m ² rr. "Sylejman Hadum Aga": S2=1,355.00 m ² | 29,825.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH | | 741,253.80 € |

| |
|---|
| PARAMASA DHE PARALLOGARIA |
| PROJEKTI: NDERTIMI I OBJEKTIT TE LOKALIT 20 |
| LOKACIONI: GJAKOVË |
| INVESTITORI: KUVENDI KOMUNAL GJAKOVË |
| VËREJTJE: Materialet e propozuara në përshkrim teknik dhe paramasë janë opcionale dhe plikë referimi për karakteristikat e materialeve që duhet të përdoren andaj të gjitha ato mund të zëvendësohen me materiale të prodhuesve tjerë me karakteristikat të njëjta ose më të mira që duhet dëshmuar me çertifikatat apo atestet e ofruara nga prodhuesit respektiv. Ne të gjitha pozicionet përfshihet FURNIZIMI DHE MONTIMI/PUNIMI I ATIJ POZICIONI. TEK PASTRIMET, DEMOLIMET E GERMIMET TE PERFSHIHET EDHE TRANSPORTI DERI NE DEPONI. |

| PUNËT NDËRTIMORE | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|-------|---------------------|---------------------|
| PUNËT PARAPREGADITORE | | | | | |
| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
| 1.01.01 | Rrethimi dhe sigurimi i punishtes me konstrukcion metalik dhe llamarinë të zinkuar me lartësi 2 m në tërë perimetrin e caktuar të punishtes dhe shënjëzimi informativ me tabelën informuese me dimensione 1.5x2 m të punuar nga profilet e hekurit dhe llamarinë. Dimensionet e parcelës imagjinare: 100x90 m. | komplet | 1 | 100.00 € | 100.00 € |
| 1.01.02 | Organizimi i punishtes dhe depove, furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriçimit të kantierit, vendosja e kontejnerit për zyren e menaxhimit të projektit dhe vendosja e WC kabinave për nevojat e punëtorëve. | komplet | 1 | 500.00 € | 500.00 € |
| 1.01.03 | Gërmimi i shtresës së humusit dhe dheut me trashësi 40 cm në tërë sipërfaqen e parapare për pozicionimin e objektit. Në çmim duhet të përfshihet edhe transportimi i dheut të gërmuar deri në deponinë e përcaktuar nga autoritetet komunale në distancë deri 10 km. Vërejtje: Sasia e shënuar paraqet vëllimin e ngjeshur ku nuk është marrë parasysh koeficienti i shkriftësisë. Vërejtje: Një sasi e dheut duhet të mbelet në punishte për mbushjet eventuale dhe modelimin e oborrit. | m ³ | 25.00 | 10.00 € | 250.00 € |
| 1.01.01 | Gërmimi i dheut me makineri dhe dorë për hapjen e kanaleve për themelet shiritore të objektit. Në çmim duhet të përfshihet edhe transportimi i dheut të gërmuar deri në deponinë e përcaktuar nga autoritetet komunale në distancë deri 10 km. Vërejtje: Sasia e shënuar paraqet vëllimin e ngjeshur ku nuk është marrë parasysh koeficienti i shkriftësisë. | m ³ | 35.00 | 10.00 € | 350.00 € |


1. H.B. - *[Signature]*

2. A.R.R. - *[Signature]*

3. E.Q. - *[Signature]*



| | | | | | |
|--|---|----------------|-------|---------------------|---------------------|
| 1.01.02 | Furnizimi me material dhe punimi i lamponit nga zhavori me trashësi 10 cm me fraksion 0/31 në tërë gjerësinë e kanaleve të hapura rreth mureve perimetrike të themeleve duke përfshirë edhe nivelimin dhe ngjeshjen me mekanizëm deri në arrijtjen e kompaktësisë Ms=30 MPa. Vërejtje: Për shkak të pasaktësisë gjatë punës dhe mundësisë së humbjes së materialit në shtresën e dheut sasia e llogaritur është rritur për 50% | m ³ | 17.00 | 10.00 € | 170.00 € |
| Gjithsej total me TVSH - POZICIONI 1.01 | | | | | 1,370.00 € |
| 1.02 | PUNËT E BETONIT | | | | |
| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
| | VËREJTJE 1: Punëkryesi është i obliguar që të merr mostrat e betonit për çdo 'part' betoni, të kujdeset për mirëmbajtjen e tyre, dërgimin në laboratore të specializuara për shqyrtimet e nevojshme dhe sigurimin e raporteve përkatëse për të gjitha mostrat. VËREJTJE 2: Për pozicionet e parapara të betonohen me shtesa të specifikuara si më poshtë punëkryesi obligohet që të veproj sipas udhëzimeve të prodhuesit duke ju përmbajtur reçetës së përzierjes, duke respektuar raportet e përzierjes ujë-çimento-agregat ndërsa aditivet e kërkuara duhet të shtohen në mikser pas ardhjes në punishte në praninë e organit mbikqyrës. | | | | |
| 1.02.01 | Furnizimi me material dhe betonimi i themeleve perimetrike shiritore duke përfshirë shputen dhe cokullen. Betonimi të bëhet me beton të markës c-25/30 me aditiv kristalor për arrijtjen e padepërtueshmërisë nga uji si Isomat Aquamat Admix në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, distancuesit dhe kallëpet e nevojshme e nevojshme për realizimin e pozicionit. | m ³ | 20.50 | 200.00 € | 4,100.00 € |
| 1.02.02 | Furnizimi me material dhe betonimi i shtyllave me dimensione 25x50 cm. Shtyllat perimetrike të betonohen deri në kuotën e pllakes. Betonimi të bëhet me beton të markës c-25/30. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, distancuesit dhe kallëpet e nevojshme e nevojshme për realizimin e pozicionit. | m ³ | 4.20 | 200.00 € | 840.00 € |
| 1.02.03 | Furnizimi me material dhe betonimi i pllakës së perdhesës dhe pllakes së fundit në kuotën (me trashësi 15 cm duke përfshirë edhe trajet. Betonimi të bëhet me beton të markës c-25/30. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, distancuesit dhe kallëpet e nevojshme e nevojshme për realizimin e pozicionit. | m ³ | 15.00 | 200.00 € | 3,000.00 € |
| 1.02.04 | Furnizimi me material, betonimi i pllakës të nënkulmit, sistemi "Ferti" mbi perdhesë me trashësi t=10 cm, me beton C-25/30 të armuar me rretë Ø 8 çdo 20/20 cm, para betonimit konstruksioni i armaturës duhet fiksuar në pozicione të cekura në projekt. Duhet bërë mbështetjen adekuate të traut (serklazhit) si dhe sigurimin e konstruksionit nga dislokimi. Para betonimit të lagen, freskohen kallupet me ujë, të kontrollohet stabiliteti i kallupeve si dhe rregullsia e lidhjes së konstruksionit të armaturës, të sigurohet stabiliteti me konstruksion të nënshtresës në harmoni me rregullat e përgjithëshme të sigurisë, betoni të ngjeshet dhe vibrohet deri në shfaqjen e qumështit të Çimentos, pas betonimit së paku tri herë në tri ditët e ardhëshme duhet të ujitet sipërfaqja e betonuar. Në çmim janë të përfshira betonet, konstruksionet, shtangimet, armimi si dhe të gjithë elementet e nevojshëm gjer në funksionizim të plote të elementit. | m ² | 58.30 | 200.00 € | 11,660.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.02 | | | | | 19,600.00 € |



1. H.B. - [Signature]

2. A.P. - [Signature]

3. E.Q. - [Signature]

| 1.03 PUNËT E ARMIMIT | | | | | |
|--|--|----------------|----------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
| 1.03.01 | Furnizimi me material, prerja, lakimi dhe lidhja e armaturës për formimin e elementeve të armaturës së brinjëzuar sipas planeve dhe specifikimeve të armaturës. Të gjitha armaturat duhet të jenë të kualitetit B500B, sipas standardit EN-10080 dhe duhet jenë të pastra nga korozioni. Në çmim të përfshihet përdorimi i distancerave të llojeve të ndryshme në varësi të pozicionit me qëllim të arritjes së trashësisë së duhur të shtresës mbrojtëse. Ø8, Ø10, Ø12, Rrjet Q-335 | kg | 4,765.00 | 2.00 € | 9,530.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.03 | | | | | 9,530.00 € |
| 1.04 PUNËT E MURATIMIT | | | | | |
| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
| 1.04.01 | Furnizimi me material dhe muratimi i mureve me trashësi 20cm dhe 25cm me blloqe të argjllës së pjekur, Giter G5 të lidhura me llaq të fituar me përzierjen e rërës me lëndë lidhëse të gatshme si "SharrMall" në raport 3:1. Fuga horizontale në mes të mureve dhe trarëve dhe pllakës të mbushet me shkumë montuese poliuretani për shtangim. | m ³ | 22.10 | 50.00 € | 1,105.00 € |
| 1.04.02 | Furnizimi me material dhe muratimi i mureve me trashësi 50cm me tulla te plota njishe me dimensione 25x12x6.5 cm, të lidhura me llaq të fituar me përzierjen e rërës me lëndë lidhëse të gatshme si "SharrMall" në raport 3:1. Fuga horizontale në mes të mureve dhe trarëve dhe pllakës të mbushet me shkumë montuese poliuretani për shtangim. | m ³ | 6.45 | 50.00 € | 322.50 € |
| Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.04 | | | | | 1,427.50 € |
| 1.05 PUNËT E SUVATIMIT & NGJYROSJES | | | | | |
| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
| 1.05.01 | Furnizimi me material dhe suvatimi i sipërfaqeve të mbyllura me blloqe argjile, duke përfshirë edhe plafonin, me material të parapërzier si RÖFIX 510 (gëqere+cimento+agregat) ose material të ngjashëm me trashësi 15 mm. Në çmim të përfshihet trajtimi paraprak i bazës me llaq sprucues RÖFIX 670 ose material të ngjashëm, listelat metalike për caktimin e trashësisë së llaqit, këndoret metalike, listelat dilatuese (anputzlesite) nga plastika me rrjetë armimi dhe shirit vetngjilës për dyer dhe dritare dhe mbrojtja e të gjitha pozicioneve të zdrukthtarisë me folie të PVC-së si dhe rrjeta e PVC-së me fije qelqi për përforsimin e llaqit në çdo pjesë ku kalohet nga një material në tjetrin si blloqe-beton. | m ² | 125.00 | 20.00 € | 2,500.00 € |
| 1.05.02 | Furnizimi me material dhe palinimi i mureve dhe plafonit me dy shtresa gjet-masë RÖFIX 225 ose material të ngjashëm të përcaktuara me projekt. | m ² | 125.00 | 15.00 € | 1,875.00 € |

1. H.B. - *[Signature]*

2. A.R.P. - *[Signature]*

3. E.Q. - *[Signature]*



| | | | | | |
|---|---|----------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1.05.03 | Furnizimi me material dhe ngjyrosja e plafoneve dhe mureve të palnuara si dhe alyre të realizuara me pllaka gjips-kartoni me ngjyrë me bazë poliuretani e cila duhet të ketë aftësi të madhe të pastrimit. Para ngjyrosjes duhet të bëhet trajtimi adekuat i sipërfaqes me lyerje bazë/primer për enterier të përshtatshme për mure dhe pllaka gjipskartoni për reduktimin e shkallës së apsorbitimit të bazës, për përmirësimin e shkallës së ngjitjes, etj. | m ² | 125.00 | 15.00 € | 1,875.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.05 | | | | | 6,250.00 € |
| 1.06 | PUNËT E TERMOIZOLIMIT, NIVELIZIMIT DHE VËSHJEVE TË DYSHEMESË | | | | |
| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
| 1.06.01 | Furnizimi me material dhe punimi i nivelizimit në tere sipërfaqen e lokalit , e cila do të punohet nga pllakat qeramike duke përfshirë shtresat termoizoluese dhe zëizoluese si dhe shiritin perimetrik nga polietileni me trashësi 5 mm në kontakt me muret si në detaje për pengimin e përcejlljes së zërit struktural. Në çmim të përfshihet realizimi me shtresat në vijim: • Estrih t=4 cm • Termoizolim Austrotherm EPS® A100 t=3 cm • Termoizolim Austrotherm EPS® T650 t= 2 cm | m ² | 48.00 | 50.00 € | 2,400.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.06 | | | | | 2,400.00 € |
| 1.07 | PUNËT E QERAMIKËS PORCELANIT GRANITIT KUARCIT | | | | |
| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
| 1.07.01 | Furnizimi me material dhe mveshja e dyshemesë tek te gjitha kthinat e brendshme te objektit me pllaka të paglazuar qeramike me dimensione, ngjyrë dhe teksturë/dizajn të përcaktuar nga organi mbikqyrës në koordinim me shfrytëzuesit/përfituesit e objektit. Pllakat duhet të jenë rezistente ndaj rrëshqitjes të klasit min.R12, rezistente ndaj ndryshimeve të temperaturës, rezistente ndaj ngricave, me shkallë të vogël të thithjes së lagështisë, rezistente ndaj abrazionit dhe të përshtatshme për frekuentim të madh me këpucë në ambiente publike, rezistente ndaj kemikaljeve dhe ndaj krijimit të njollave. Ngjitja e pllakave të bëhet me ngjitës kualitativ fleksibil dhe hidroizolues si Ceresit CM11 Plus me fuga të gjera 4 mm. Masa për mbushjen e fugave duhet të jetë kualitative, fleksibile dhe rezistente ndaj ujit si Ceresit CE40. Në çmim të përfshihen listelat këndore nga alumini si dhe izolimi i fugave punuese me silikon sanitar rezistent ndaj mykut si Ceresit CS25, gjithashtu janë të kalkuluara punimi i cokulles me material te njejt me lartesi 7 cm ne perimetrin e te gjithë kthinave. | m ² | 55.00 | 25.00 € | 1,375.00 € |


1. H.B. - *[Signature]*

2. A.R.R. - *[Signature]*

3. E.Q. - *[Signature]*



| | | | | | |
|---|--|----------------|-------|---------------------|---------------------|
| 1.07.02 | Furnizimi me material dhe mveshja e mureve deri në lartësinë e plafonit tek nyjet sanitare në përdheshë me pllaka të glazuara qeramike me dimensione, ngjyrë dhe teksturë/dizajn të përcaktuara nga organi mbikqyrës në koordinim me shfrytëzuesit/përfituesit e objektit. Pllakat për mure duhet të jenë rezistente ndaj ndryshimeve të temperaturës, rezistente ndaj ngricave, me shkallë të vogël të thithjes së lagështisë, rezistente ndaj abrazionit, rezistente ndaj kemikaljeve dhe ndaj krijimit të njollave. Ngjitja e pllakave të bëhet me ngjites kualitativ fleksibil dhe hidroizolues si Ceresit CM11 Plus me fuga të gjera 3 mm. Masa për mbushjen e fugave duhet të jetë kualitative, fleksibile dhe rezistente ndaj ujit si Ceresit CE40. Në çmim të përfshihen listelat këndore nga alumini si dhe izolimi i fugave punuese me silikon sanitar rezistent ndaj mykut si Ceresit CS25. | m ² | 24.50 | 30.00 € | 735.00 € |
| 1.07.03 | Furnizimi me material dhe hidroizolimi i nyjeve sanitare në përdheshë dhe tere sipërfaqes se lokalit duke përfshirë hidroizolimën e dyshemësë në këto kthina si dhe hidroizolimën e mureve me hidroizolim të lëngshëm fleksibil dykomponentësh si Isomat Aquamat Flex të aplikuar në dy shtresa me trashësi nga 1 mm. Në çmim duhet të përfshihet edhe aplikimi i pëlhurave të pollesterit ose rrjetave me fije qelqi në kënde për të penguar plasaritjen e hidroizolimit si dhe sanimi paraprak i të metave të sipërfaqes me Durocret, Rapicret ose Adiplast. Gjatë aplikimit të materialeve të respektohen të gjitha kushtet teknike dhe afatet e përcaktuara nga prodhuesi. | m ² | 55.00 | 30.00 € | 1,650.00 € |
| 1.07.04 | Furnizimi me material dhe ngjitja e pllakave të kuarcit për parapetin e të gjitha dritareve. Pllakat duhet të ngjiten me ngjites adekuat për kuarc dhe në anën e poshtme duhet të kenë të gdhendura kanalet për pengimin e rrjedhjes së ujit në drejtim të murit. Parapeti aty ku është e mundur të realizohet me 1 pllakë të vetme (pa vazhdime). Në çmim të përfshihet edhe mbyllja e fugave me shirita ekspandues hidroizolues dhe silikon sanitar. Trashësia 2 cm Gjerësia 25 cm (3 cm duhet të dalin jashtë murit) Ngjyra e bardhë | m ^l | 3.50 | 50.00 € | 175.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.07 | | | | | 3,935.00 € |
| 1.08 | PUNËT E ZDRUKHTARISË DYERT, DRITARET DHE ELEMENTET TJERA | | | | |
| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
| | "Furnizimi transporti dhe montimi i Dyerve dhe Dritareve nga druri kualitativ i plshes, me ngjyre te percaktuar ne koordinim me organin mbikqyres, Xham te dyfishte (termopan-double glazing) trashesi totale 6+16+4 mm. Punimi i dritareve duhet të bëhet sipas skemës dhe pershkrimit. Ne cmim jane te perfshira te gjithe aksesoret gjer ne funksionalizim te plote te elementit. | | | | |
| 1.08.01 | POS DO-01' - Derë dykrahëshe me forme harkore Dimensionet: 155x200 cm. Dizajni sipas skemës së zdruktharisë | copë | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 1.08.02 | POS W-01 - Dritare njëkrahëshe forme harkore. Dimensionet: 96x130 cm. Dizajni sipas skemës së zdruktharisë | copë | 3 | 250.00 | 750.00 |
| Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.08 | | | | | 1,050.00 € |
| 1.09 | PUNËT E FASADËS | | | | |




1. H.B. - [Signature]

2. A.R.R. - [Signature]

3. F.O. - [Signature]

| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
|---|--|----------------|-------|---------------------|---------------------|
| 1.09.01 | <p>Furnizimi me material dhe punimi i fasadës termoizoluese të tipit StoTherm Vario nga prodhimet e kompanisë Sto ose sistem tjetër i ngjashëm i prodhuesve tjerë.</p> <p>Sistemi StoTherm Vario duhet të realizohet me shtresat si në vijim:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngjitës StoLevell Uni • Termoizolim Austrotherm EPS AF - t=10cm • Rrjetë Armimi Sto-Glasfasergewebe • Dy shtresa masë armuese StoLevell Uni • Lyerja bazë StoPutzgrund Nature • Llaç strukturali organik Stoispolit Kratz K 2.0 mm • Ngjyrë akrilike <p>Në çmim duhet të përfshihen të gjitha elementet tjera të nevojshme si profilet bazë, profilet këndore me rrjetë, profilet e PVC -së me pikore, kunjat përforcues të plastikës, rondelat termoizoluese, listelat dilatuese (anputzleiste) për dritare dhe dyer, shiritat ekspandues hidroizolues, profilet fleksibile për fugat e diletimit në fasadë, mbajtësit konzollë për dritare dhe materiale tjera sipas udhëzimeve të prodhuesit të sistemit termoizolues.</p> | m ² | 66.12 | 40.00 € | 2,644.80 € |
| 1.09.02 | <p>Furnizimi me material dhe punimi i cokllës dekorative nga prodhimet e kompanisë Sto ose sistem tjetër të ngjashëm të prodhuesve tjerë. Coklla termoizoluese duhet të realizohet me shtresat si në vijim:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lyerja bazë StoPrep Contact • Ngjitës - masë hidroizoluese StoFlexyl • Termoizolim Austrotherm XPS 30 t=8 cm • Rrjetë Armimi - Sto-Glasfasergewebe • Dy shtresa masë armuese StoFlexyl • Lyerja bazë StoPutzgrund Nature • Llaç dekorativ shumëngjyrësh StoSuperlit K 2.0 mm <p>Coklla duhet të realizohet nga kuota ±0.00 deri në kuotaën -0.50 ose rreth 15 cm thellësi në nivelin e trotuarit të përfunduar për të shmangur ekspozimin nga ujjet e mundshme të trotuarit.</p> <p>Në çmim duhet të përfshihen të gjitha elementet tjera të nevojshme si profilet bazë, profilet këndore me rrjetë, profilet e PVC -së me pikore, kunjat përforcues të plastikës, rondelat termoizoluese, shiritat ekspandues hidroizolues, profilet fleksibile për fugat e diletimit në fasadë, dhe materiale tjera sipas udhëzimeve të prodhuesit të sistemit termoizolues.</p> | m ² | 22.80 | 30.00 € | 684.00 € |
| 1.09.03 | <p>Furnizimi dhe montimi i pikoreve nga alumini me trashësi 2 mm për të gjitha dritaret e jashtme në fasadë. Gjerësia e pikores duhet të jetë së paku 28 me kusht që pikorja të jetë së paku 3 cm jashtë fasadës.</p> <p>Materiali: Alumin i plastifikuar</p> <p>Ngjyra: E hirtë - RAL 7016 Matt</p> <p>Në çmim të përfshihet edhe goma izoluese vetngjitëse EPDM për mbyllje të fugës mes pikores dhe profilin të dritares, kapakët skajor, mbajtësit konzollë në distancë jo më të madhe se 50 cm dhe të gjitha mjetet tjera të nevojshme për fiksimin e pikoreve.</p> | m | 3.50 | 20.00 € | 70.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.09 | | | | | 3,398.80 € |
| 1.10 | PUNËT E KULMIT TË PJERRËT DHE LLAMARINËS | | | | |
| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |



1. H.B. - [Signature]

2. A.R.R. - [Signature]

3. E.Q. - [Signature]

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------|---------------------|---------------------|
| | Furnizimi dhe punimi i konstruksionit bartës dhe mbulesës së kulmit duke përfshirë trarët e kurorave, mbajtësit kryesor në nivele të ndryshme, brinjët (mahitë), dyshtemenë e punuar nga panelet OSB, listelat dhe kontralistelat, membrana difuzive, mbulesën nga tjegullat, kapakët e kulmarëve, mveshjet këndore, ulluqet vertikale dhe horizontale, pikoret e mureve. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse si gozhda, vida dhe mjetet tjera të nevojshme. | | | | |
| 1.10.1 | KONSTRUKSIONI I KULMIT BRINJËT , NËNKONSTRUKSIONI Trarë druri me dimensione të plota 10x12 cm për konstruksionin bartës të punuar si mbajtës me trarë horizontal në dy nivele dhe vertikale në distancë aksiale 70 cm. Lidhjet mes elementeve të bëhen me shirita të perforuar metalik, gozhda dhe vida të madhësive adekuate. Fiksimi në pllakën e betonit me anker bulona në çdo 140 cm. | m ³ | 2.90 | 350.00 € | 1,015.00 € |
| 1.10.2 | PUNIMI I KULMIT NGA TJEGULLAT Furnizimi me material dhe punimi i kulmit me shtresat e definuara sipas projektit: · Tjegullat Mediteran ose te ngjajshme me ngjyre te percaktuar nga organi mbikqyres. · Kapak kulmari Mediteran duke përfshirë dhe shiritin/membranën izoluese vetngjilëse me vrima për ajrosje, dhe mbajtësat/distancerat metalik për ngritjen dhe nivelimin e traut të kulmari · Listella 3 x 5 cm · Kontralistella 2 x 5 cm · Membran 3 shtresore · Panel OSB 3 1.8cm · Termoizolim - Lesh Guri 15 cm. Ne cmim te perfshihen te gjitha mjetet,aksesoret e nevojshem per lidhjen,fiksimin e trajeve te drurit,derrasave,listelave dhe tjegullave. | m ² | 72.50 | 50.00 € | 3,625.00 € |
| Furnizimi me material dhe punimi dhe montimi i elementeve të ndryshme nga llamarina e rrafshët e plastifikuar me trashësi 0.6 mm, me të gjitha elementet e nevojshme për sigurimin e padepërtueshmërisë së ujit si, pikorë, hinka ujëmbledhëse, olluqe horizontale dhe vertikale etj. | | | | | |
| 1.10.3 | Ulluqe horizontale nga llamarina e rrafshët e plastifikuar, me prerje lërthore gjysëm harkore me diametër Ø150 mm në të gjitha anët e kulmit te objektit te shkolles dhe objektit te kthines teknike. Në çmim të përfshihet montimi me të gjithë mbajtësit e vendosur në distancë sipas standardeve si dhe kapakët skajor. | m ^l | 15.00 | 25.00 € | 375.00 € |
| 1.10.4 | Ulluqe vertikale Ø100 mm për të katër kulmet të punuara nga llamarina e rrafshët e plastifikuar me trashësi 0.6 mm me ngjyrë të hirtë duke përfshirë pjesët fazonike (kthesat) si dhe mbajtësit dhe elementet e nevojshme për fiksimit. | m ^l | 14.00 | 25.00 € | 350.00 € |
| 1.10.5 | Profile këndore nga llamarina e rrafshët e plastifikuar, e profiluar në formë "L" min.20+20 cm për të gjitha pikëtakimet/fugat e mbulesës së kulmit me muret vertikale. Skajet e elementit duhet të jenë të paluara dyfish për së paku 3 cm. Këndorat të përdoren për mbylljen e fugave/hapjeve në mes të mureve dhe mbulesës nga tjegullat. Gjerësia e shpalosur e llamarinës për këndore 50 cm. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, dhe tiplat për ankerim në mur në distancë rreth 50 cm me vida, fileta dhe goma izoluese për sigurimin e vrimave, si dhe izolimi i vijave kontaktuese me silikon rezistent ndaj ndryshimeve të temperaturës/për aplikim në eksterier. | m ^l | 25.00 | 30.00 € | 750.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.10 | | | | | 6,115.00 € |
| 1.11 | PUNËT E NDRYSHME | | | | |
| Nr. | Përshkrimi | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |



1. H.B. - *[Signature]*

2. A.R. - *[Signature]*

3. F.Q. - *[Signature]*

| | | | | | |
|---|--|---------|---|------------|-------------------|
| 1.11.03 | Furnizimi me material si dhe punim i sistemit elektrik duke përfshirë 5 priza me kabell 2.5mm të shpërndara në të gjitha muret e lokalit në koordinim me menagjerin e kontrates, tabelen elektrike sipas standarteve të ekzekutimit, rrufepritesin si dhe 4 trupa ndriqes LED 60x60cm me furnizim rryme me kabell 1.5mm me nderpresa kualitativ të klasit të parë si dhe një trup ndriqes me sensor për wc. Në cmim janë të përfshira të gjithë aksesoret e nevojshëm gjer në funksionalizim të plote të elementit duke ju referuar strandarteve të projektit dhe ekzekutimit të pozicioneve të tilla si dhe rregullave nderkombetare të sigurisë për mbrojtje nga rryma elektrike si dhe realizimi i sistemit të rrufepritesit dhe shkarkimit në toke. | komplet | 1 | 500.00 € | 500.00 € |
| 1.11.04 | Te behet furnizimi me material si dhe punim i sistemit të furnizimit me ujë dhe kanalizimit në cmim janë të përfshira të gjithë elementet e nevojshëm gjer në finalizim të pozicioneve, nga kyçja në rrjetin e furnizimit me ujë, shpërndajra përmes kasetes në dy lavamana me dimensione standart për persona të rritur, wc guaske dhe bojler 30L. Në cmim kalkulohej edhe elementet sanitare të klasit të parë të përcaktuara në koordinim me menagjerin e kontrates si dhe të gjithë lldheshet e nevojshme deri në finalizim të plote të pozicionit duke përfshirë furnizimin dhe shkarkimin. | komplet | 1 | 500.00 € | 500.00 € |
| 1.11.05 | Furnizimi me material si dhe montimi i klimes kutitative të klasit të parë 18000BTU inverter A+++ me të gjithë aksesoret e nevojshëm, në cmim janë të përfshira mbajtësit si dhe të gjithë aksesoret e nevojshëm gjer në funksionalizim të plote të elementit. | komplet | 1 | 1,000.00 € | 1,000.00 € |
| 1.11.06 | Pastrimi i tërësishtëm i objektit duke përfshirë pastrimin e pluhurit, pastrimin e dritareve, dyerve, dyshemeve dhe nyjeve sanitare me mjete higjienike dhe dezinfektuese nga brenda dhe jashtë duke përfshirë edhe pastrimin e parterit dhe përgaditja për pranim-dorëzim të objektit. | komplet | 1 | 190.00 € | 190.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH - POZICIONI 1.11 | | | | | 2,190.00 € |

| R E K A P I T U L L I M I - N D E R T I M I I O B J E K T I T T E L O K A L I T 2 0 | | |
|--|---|--------------------|
| 1.01 | PUNËT PARAPREGADITORE | 1,370.00 € |
| 1.02 | PUNËT E BETONIT | 19,600.00 € |
| 1.03 | PUNËT E ARMIMIT | 9,530.00 € |
| 1.05 | PUNËT E MURATIMIT | 1,427.50 € |
| 1.06 | PUNËT E SUVATIMIT & NGJYROSJES | 6,250.00 € |
| 1.08 | PUNËT E TERMOIZOLIMIT, NIVELIZIMIT DHE VESHJEVE TË DYSHEMESHË | 2,400.00 € |
| 1.09 | PUNËT E QERAMIKËS PORCELANIT GRANITIT KUARCIT | 3,935.00 € |
| 1.10 | PUNËT E ZDRUKHTHARISË DYERT, DRITARET DHE ELEMENTET TJERA | 1,050.00 € |
| 1.11 | PUNËT E FASADËS | 3,398.80 € |
| 1.11 | PUNËT E KULMIT TË PJERRËT DHE LLAMARINËS | 6,115.00 € |
| 1.11 | PUNËT E NDRYSHME | 2,190.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH | | 57,266.30 € |



1. H.B. - *[Signature]*

2. A.R.R. - *[Signature]*

3. E.D. - *[Signature]*

Vërejtje: Të gjitha materialet e përdorura duhet të jenë të klasit të parë, mostrat paraprakisht duhet të aprovohen nga organi mbikqyres. Në të gjitha pozicionet përfshihet furnizimi me material si dhe montimi i tij. Gjithashtu për punimin e çdo pozicioni duhet që mostrat të verifikohen në terren.

| REKAPITULLIMI | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| I | Rruga | 741,253.80 € |
| II | NDERTIMI I OBJEKTIT TE LOKALIT 20 | 57,266.30 € |
| Gjithsej totali me TVSH | | 798,520.10 € |

1. H.B. - *[Signature]*
2. A.R.R. - *[Signature]*
3. E.Q. - *[Signature]*





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **131406**

Për **Komuna e Gjakovës**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **VB. TOFAJ SH.P.K. & "NIVA CONSTRUCTION"- SH.P.K & "HARST Group" SH.P.K**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i rrugëve Sylejman Hadum Aga dhe Ismajl Qemajli**

Nr. prokurimit: 632-24-4730-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t' i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **79,852.01€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **79,852.01€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 395 ditë kalendarike prej **25.09.2024** deri më **25.10.2025**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 25.09.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **131406**

| Kontraktuesi | |
|---|---|
| Emri | VB. TOFAJ SH.P.K.& "NIVA CONSTRUCTION"- SH.P.K & "HARST Group" SH.P.K |
| Përfaqësuar nga | Ferat Tofaj |
| Adresa | Junik, Junik, pn |
| Nr i Biznesit | 810962193 |
| Telefoni | 044466694 |
| Përfituesi | |
| Emri | Komuna e Gjakovës |
| Adresa | Rr "Nënë Tereza", Gjakovë |
| Garantuesi | |
| Emri | Elsig |
| Banka | NLB |
| Garantuesit | |
| Mbulueshmëria e Polices | |
| Shuma Siguarar | 79,852.01 |
| Periudha Sigurimit | 25.09.2024 - 25.10.2025 |
| Primi | 1,555.47 |
| Tvsh | 279.99 |
| Primi Bruto | 1,835.46 |
| Data e lëshimit | 25.09.2024 10:50 |
| Aktiviteti Ekonomik: Ndërtimi i rrugëve Sylejman Hadum Aga dhe Ismajl Qemajli | |

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësoje çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguararit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguararit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguararit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Besnik Hajdini - 4449



Përfaqësuesi i të siguararit
Ferat Tofaj


Numri i Prokurimit: 632-24-4730-5-1-1 – Titulli Ndërtimi i rrugëve Sylejman Hadum Aga dhe Ismail Qemajli

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

| MBAJTËSI I LOGARISË | |
|---------------------|--------------------------|
| Emri | "VB. TOFAJ" SH.P.K |
| Adresa | QENDËR |
| Qyteti | JUNIK |
| Kodi Postar | 51050 |
| Kontakti | 044/466-694 |
| Telefoni | 0390/370-633 |
| Fax | 0390/370-633 |
| E-mail | vbtofaj-shpk@hotmail.com |
| Numri TVSH | 330149973 |

| BANKA | |
|-------------------------|-----------------------|
| Emri | PROCREDIT BANK |
| Adresa | RR. NËNA TEREZË NR.44 |
| Qyteti | GJAKOVË |
| Kodi Postar | 50000 |
| Shteti | KOSOVË |
| Llogaria Bankare | 1142-148028-0001-63 |
| IBAN (opcionale) | |
| BIC (opcionale) | |

SHËNIME:
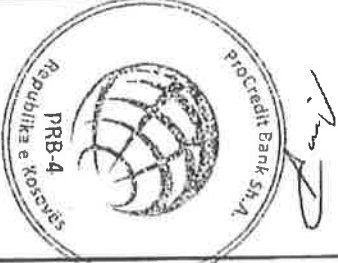
| VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAOËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme) |
|---|
|  |

| DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LOGARISË: (e obligueshme) |
|--|
|  |